

**T. C.**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**AĞRI VALİLİĞİ**  
**AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 474  
Konu : Malzeme Alımı Hk.

12/10/2017

**Teklif Davet**

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 Kalem Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 16/10/2017 tarih ve saat 09:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine bildirmenizi rica ederim.

Op. Dr. Aykut BAŞER  
Hastane Yöneticisi

Sıra No	Malzemenin Adı	Birimi	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	200 AMPER AKÜ	ADET	4		
2	12 VOLT 120 AH (ASANSÖR AKÜSÜ)	ADET	4		
			TOPLAM		

**Firma Yetkilisi**  
**İmza/Kaşe**

**NOTLAR**


- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 7-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 10- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.

AĞRI DEVLET HASTANESİ KARA KÖSE EK BİNASI AKÜ ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ


- 1-AKÜ 12 VOLT OLMALIDIR.
- 2-AKÜ 200 AMP OLMALIDIR.
- 3-AKÜ EN AZ 2 VEYA 3 YIL TSE GARANTİLİ OLMALIDIR.
- 4-AKÜ TSE STANDARTLARINA UYGUN OLMALIDIR.
- 5-AKÜ SULU OLMALIDIR.
- 6-AKÜ ÜZERİNDEKİ KUTUP BAŞLIKLARI MEVCUT SİSTEME UYGUN OLMALIDIR.
- 7-AKÜ JENERATÖRE UYGUN ORJİNAL MALZEMEDEN OLMALIDIR.

10.10.2017

YAŞAR AĞACAN  
BİRİM SORUMLUSU



BARAN YENİGÜN  
MÜDÜR YARDIMCISI

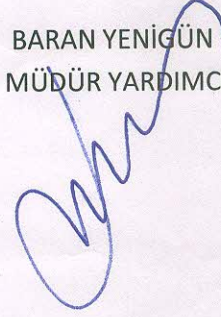

## TEKNİK ŞARTNAME

1-Akü 12 volt olmalıdır.

2-Akü 12 amper olmalıdır.

3- Akü en az 2 veya 3 yıl TSE garantili olmalıdır.

4-Akü TSE standartlarına uygun olmalıdır.

5-Akü kuru olmalıdır.

6-Akü üzerideki kutup başlıkları mevcut sisteme uygun olmalıdır.

Özcan ÖGÜR  
Teknik Servis Sorumlusu  
Kadın Doğum ve Çocuk El Bile