

T. C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/ 457  
Konu : Hizmet Alımı

19/09/2018

**Teklif Davet**


Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **14 Kalem Hizmet Alımı** işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 21/09/2018 tarih ve saat 12:00'e kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine bildirmenizi rica ederim.

Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	60X60/2,5 M.PROFİL	BOY	30		
2	100X50/2,5 M.PROFİL	BOY	6		
3	40X40/2 M.PROFİL	BOY	14		
4	PANJUR	METRE K.	26		
5	30X5 LAMA SİLME	BOY	3		
6	DEMİR KAPI KİLİDİ	ADET	1		
7	DEMİR KAPI SÜRGÜSÜ	ADET	2		
8	DEMİR KAPI TOPUZ	ADET	2		
9	20X40 1,5 M PROFİL	BOY	5		
10	4 CM LİK SANDVIÇ PANEL	METRE K.	138		
11	200X100 BOYALI SAÇ	TABAKA	8		
12	BOYA	LİTRE	5		
13	TİNER	LİTRE	5		
14	ROLU	ADET	5		
TOPLAM					

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe  
NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 6-Alım konusu cihaz ise eğitim hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 8- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
- 9- Yetkili olduğuna dair belgesi olması zorunludur.

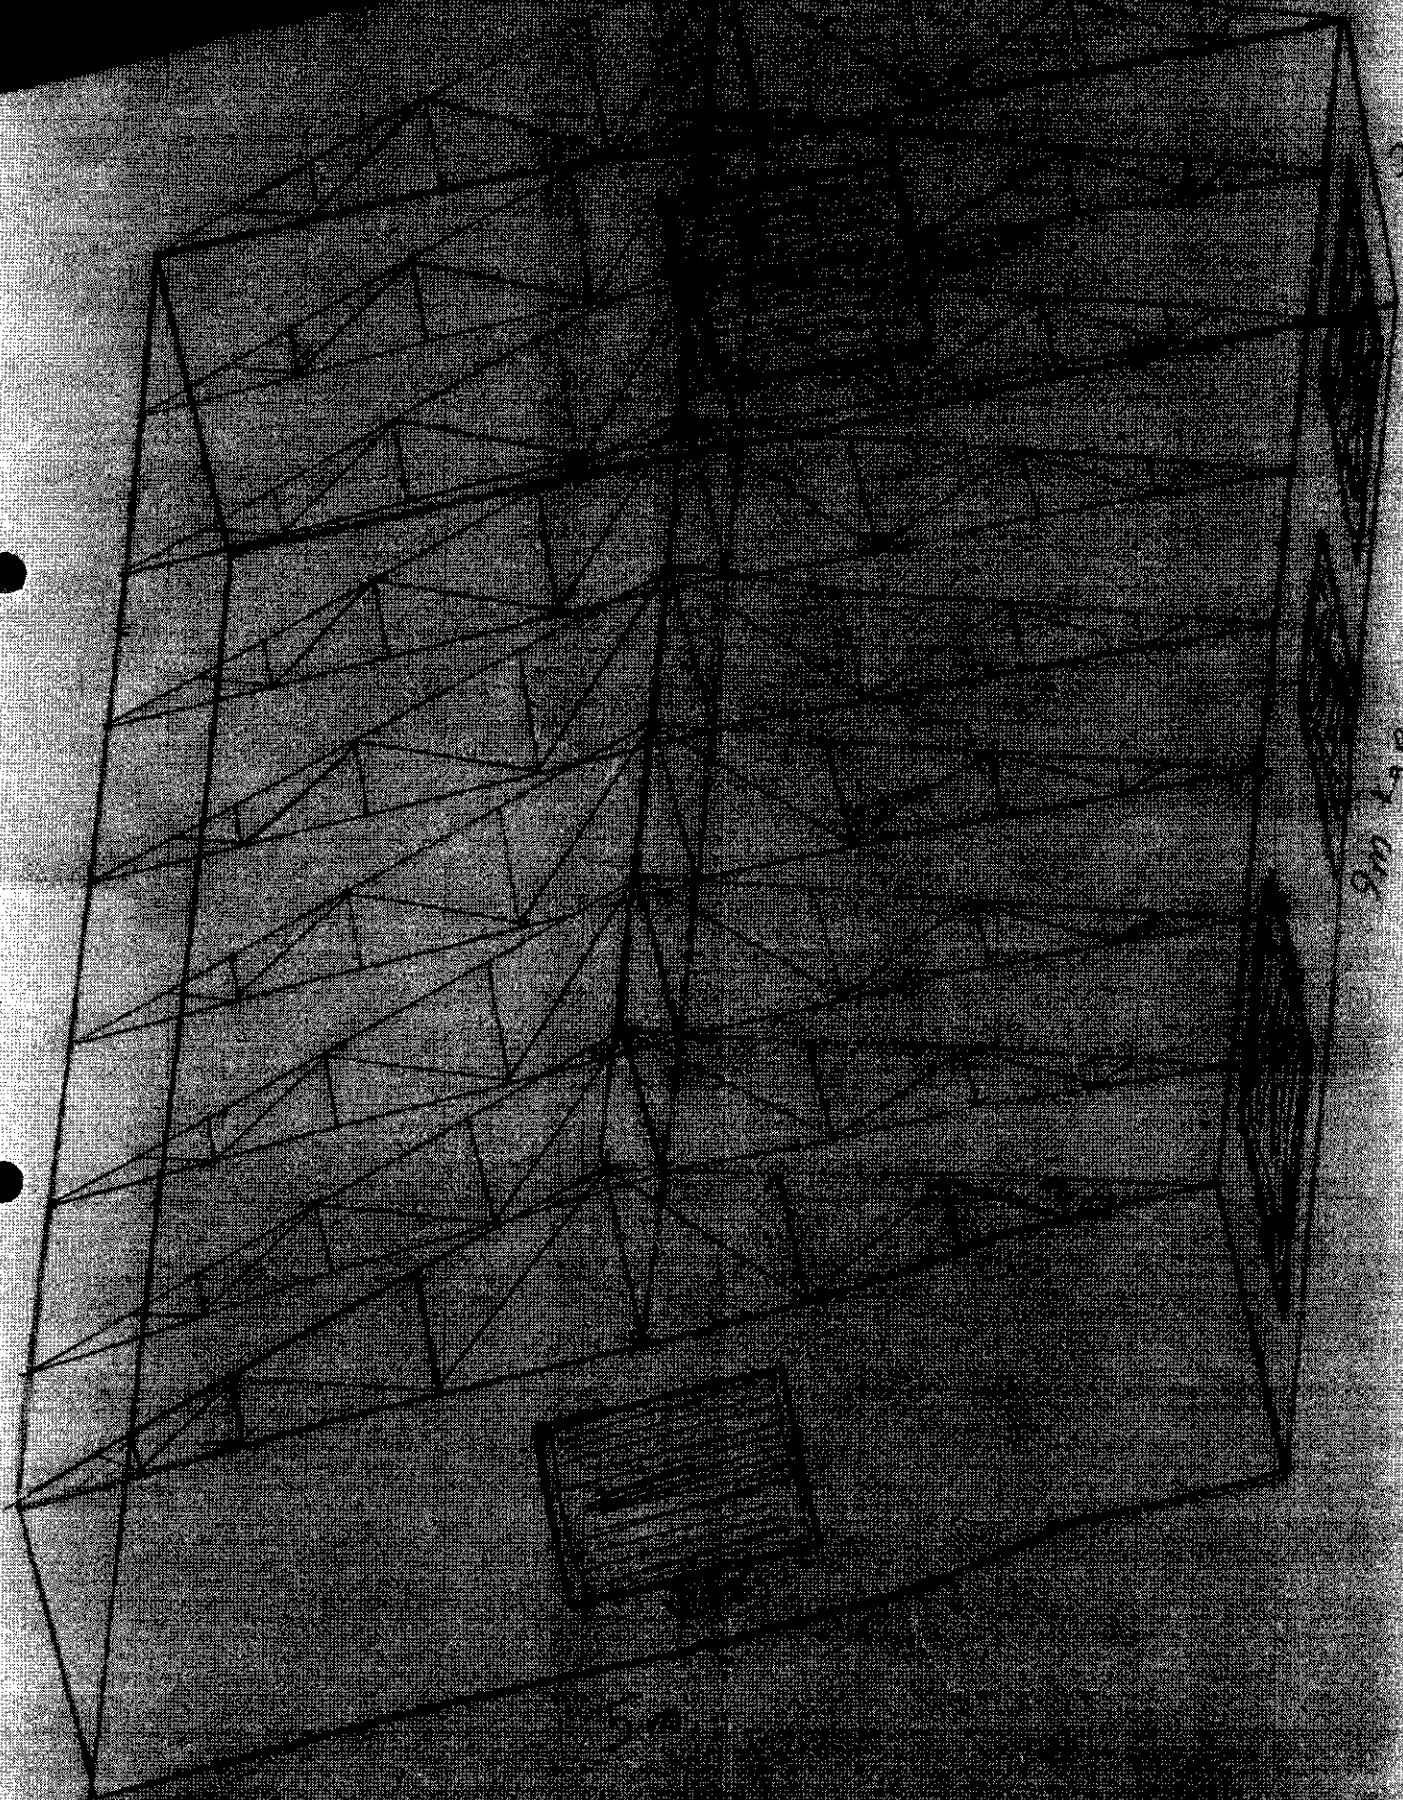

3m

9m Lap

**T.C.**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**Ağrı Devlet Hastanesi**

**OKSİJEN ÜRETİM TESİSİ ODASI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1. KONU:**

1.1 Bu şartname Ağrı Devlet Hastanesi'nin ihtiyacı olan madde 2'de teknik özellikleri belirtilen 1 (bir) adet Oksijen üretim tesisi odası yapım işini kapsamaktadır.

**2. TEKNİK ÖZELLİKLER:**

- 2.1. Oksijen üretim odası inşaatında kullanılacak olan profiller Lüzum müzakeresinde verilen ölçülerde olacak ve iki kat antipas ile yağlı parlak boya vurularak imal edilecektir.
- 2.2. Kapı dıştan ve içten açılabilir şekilde kollu olmalı ve kullanılacak olan kilit TSE ve ISO standartlarına uygun olmalıdır.
- 2.3. Sandviç panel sac , üst yüzeyi 0.50 mm alt yüzeyi 0.50 mm olacak ve arası 4 cm poli ürethan köpükle yalıtılmış olacak ayrıca boyalı olarak imal edilecektir.
- 2.4. Kullanılacak olan saclar boyalı olacak ve en 0.50 mm kalınlığında olacaktır.
- 2.5. Panjurlar demir lama dan imal edilecektir ve binanın dış rengine uygun bir renkte boyanacaktır.

**3. GENEL HUSUSLAR;**

- 3.1 Oksijen üretim tesis odasının inşaatı aşamasında Hastane teknisyenleri hazır bulunacak ve gerekli gördükleri yerlerde değişiklik hakları bulunacaktır.
- 3.2 İş alan firma , inşaat aşamasında , çalışan personellerin iş güvenliği ekipmalarını hazır bulunduracak ve çalışan personellerin iş güvenliği malzemelerini kullandığından emin olacaktır.

**4. GARANTİ;**

- 4.1. Sözleşmeye konu olan ürün en az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti, satıcı, temsilci ve üretici firma tarafından teklif dosyasında ayrıca verilecektir.

**5. KABUL;**

- 5.1. Kabul, Hastane Teknisyenleri ve idarenin bulunduğu komisyon tarafından yapılacaktır. Kabul ve kontrol idari şartname, teknik şartname, sözleşme ve sözleşme ekleri ile ihale yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülecektir.

**Yukarıda belirtilen iş ile ilgili oluşacak anlaşmazlıklarda Ağrı Mahkemeleri yetkilidir.**

Şuher YILDIZ  
Tek. Rehberi  
MS