

T. C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Devlet Hastanesi

23/10/2018

Sayı : 57212153/ 513
Konu : Mal Alımı Hk.

Teklif Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **2 Kalem Malzeme Alımı** işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 25/10/2018 tarih ve saat 11:00'e kadar satinalma004@gmail.com adresine bildirmenizi rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

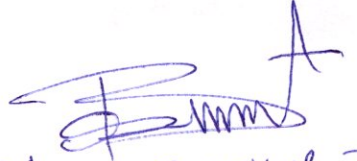
SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	HEPA FİLTRE (ÖLÇÜLERİ 305* 305 *78)	ADET	18		
2	HEPA FİLTRE (ÖLÇÜLERİ 555*555* 149)	ADET	7		
			TOPLAM		

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe
NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 6-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 8- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
- 9- Yetkili olduğuna dair belgesi olması zorunludur.

HEPA FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. En son kabul edilen EN 1822 Avrupa Standardına göre belirli bir hızda filtrenin geçirebildiği en küçük boyutlu partiküllere (MPPS) göre ise sınıfı H13 ya da H14, verimliliği min. % 99.95 ya da % 99.995 olacaktır.
2. Filtrelerin üzerinde, EN 1822 Standardına göre test edildiğini ve 1. maddede belirtilen minimum verimliliğin (min. % 99.95 ya da % 99.995 olacaktır.) garanti edildiğini teyit eden filtre test raporu bulunacaktır.
3. Hepa filtrelerin montajı yükleniciye ait olup eski filtrelerin demontajı yapılarak işlem gerçekleştirilmelidir.
4. Yüklenici iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının gerektirdiği tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu husustaki sorumluluk yükleniciye aittir.
5. Hepa filtrelerin kasası alüminyum olmalı ve nem, sıcaklık korozyif ortama karşı dayanıklı olmalıdır. Kasalar partikül salınımına izin vermemelidir.
6. Filtre elemanları kullanım esnasında maruz kalabileceği mekanik zorlamalara karşı dayanabilecek şekilde tasarlanmış ve imal edilmiş olmalıdır.
7. Filtrenin ölçüsü tek tarafı eklemesiz hiçbir hava kaçağına izin verilmeyecek şekilde contalı olmalıdır.
8. Orijinal ambalajında hiç açılmamış şekilde teslim edilmeli ve yüklenici tarafından montaj işlemleri gerçekleştirilmelidir.
9. Hepa filtrelerin montajı yüklenici tarafından, hastanenin teknik personeli eşliğinde yapılmalıdır.
10. Hepa filtrelerde yüzey koruma özelliği bulunmalıdır.
11. Hepa Filtreler TÜV belgeli ve TÜRKAK AKREDİTE onayı belgesine sahip olmalıdır.
12. Hepa Filtrelerin demontaj montajları hastane enfeksiyon biriminin istediği şekilde gerçekleştirilmelidir.
13. Hepa Filtreler en az 2(iki) yıl garantili olmalıdır.


İlgar Bozkurt