


TEKNİK ŞARTNAME

KIRICILI PİS SU POMPASI

Teknik Özellikler:

1. Hmax 20,7 m
2. Omax 5.0 lt/s
3. P1 -18 KW P2 1.2 KW n 2750 min
4. Mevcut pompanın kızak ve yataklarına uyumlu olmalıdır.
5. Firma montaj, kurulum, çalıştırma ve pano korumalarına uygun hale getirilip, teknik personel onayını aldıktan sonra teslim edecek.
6. Söz konusu mal veya hizmet yukarıdaki şartları sağladıktan sonra kabul edilir ve faturalandırılır.

Mekin KIZGIN
Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Savunma Şişirmeli

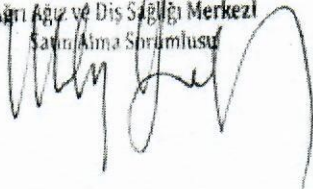

Cihan ÖZDEMİR
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
İdari ve Mali İşler Müdürü

