

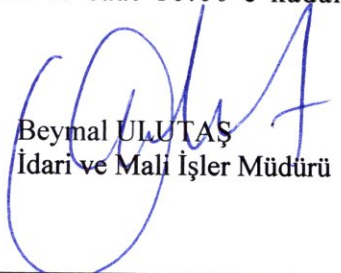
T. C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/107  
Konu : Malzeme Alımı

28/03/2019

**Teklif Davet**

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 **Kalem Malzeme Alımı** işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 01/04/2019 tarih ve saat 10:00'e kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine bildirmenizi rica ederim.

  
Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

| SIRA NO | MALZEME ADI                | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TOPLAM FİYAT |
|---------|----------------------------|-------|--------|-------------|--------------|
| 1       | 12 VOLT 27 AH KURU TİP AKÜ | ADET  | 62     |             |              |
| TOPLAM  |                            |       |        |             |              |

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe  
NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 6-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 8- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
- 9- Yetkili olduğuna dair belgesi olması zorunludur.

**T.C.**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**Ağrı Devlet Hastanesi**

**12 Volt 27 Ah GÜÇ KAYNAĞI AKÜSÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1. KONU**

**1.1.**Bu teknik şartname Ağrı Devlet Hastanesi'nin ihtiyacı olan madde 2'de teknik özellikleri belirtilen 1 (üç) Kalem 12 volt 27 ah kuru tip akü alımının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılmasını kapsamaktadır.

**2. TEKNİK ÖZELLİKLER:**

- 2.1.** Aküler tamamen kapalı, bakım gerektirmeyen, kuru tip ve sürekli şarj altında kalmaya elverişli olmalıdır.
- 2.2.** Akü bağlantı parçaları izoleli olmalıdır.
- 2.3.** Aküler 12 volt ve 27 ah değerlerinde olacaktır.
- 2.4.** Akülerin montajı işi alan firma tarafından yapılacaktır.

**3. GENEL HÜKÜMLER:**

- 3.1** Aküler en 2 ( iki ) yıl garantili olacaktır.
- 3.2** Muayene ve kabul, Muayene Kabul Komisyonunca yapılacaktır.
- 3.3** Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu araştırılacaktır.
- 3.4** Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.

Yukarıda belirtilen alımla ilgili anlaşmazlıklarda Ağrı mahkemeleri yetkilidir.

Ömer YILDIZ  
Elektrik Teknikeri

Özcan OĞUR  
Sor.Teknisyen