

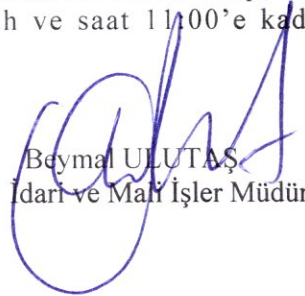
T. C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Ağrı Devlet Hastanesi

Sayı : 57212153/147  
Konu : Mal Alımı

30/04/2019

**Teklif Davet**

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 1 **Kalem Malzeme Alımı** işinin 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 02/05/2019 tarih ve saat 11:00'e kadar [satinalma004@gmail.com](mailto:satinalma004@gmail.com) adresine bildirmenizi rica ederim.

  
Beymal ULUTAŞ  
İdari ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM FİYAT
1	HEPA FİLTRE (HCHF.H14.AF.305 X610X292)	ADET	16		
TOPLAM					

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe  
NOTLAR

- 1-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- 2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
- 4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 5-Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 6-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 7-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 8- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleri olmak zorundadır.
- 9- Yetkili olduğuna dair belgesi olması zorunludur.
- 10-Kısmi teklifler kapalıdır.

## H14 Hepa Filtre Teknik Şartname

- 1) Hepa filtreler H14 Class'ında olmalıdır.
- 2) Tüm hepa filtrelerin verimi %99.995 olmalıdır.
- 3) Hepa filtre kasaları Alüminyum olmalıdır.
- 4) Filtreler karton kutu içinde naylon poşetle ambalajlı olmalıdır.
- 5) Filtreler ISO 14001 : 2015 , ISO 9001 : 2015 , OHSAS 18001 : 2007 TÜRKAk onaylı sertifikasyona sahip olmalıdır.
- 6) Hepa filtrelerin verim ve teknik değerleri belirten etiketi olmalıdır.
- 7) Hepa filtreler talep listesinde yer alan boyut ve sınıflarda olmalıdır.
- 8) 305X610X292 ölçüsünde hava debisi 1000 m3, net 9m2 filtrasyon alanına sahip olmalıdır.
- 9) İhaleye girecek firmalar Yerli Malı Belgesi'ne ve Kapasite Raporu'na sahip olmalıdır.

OGUR  
Teknik Servis Sorumlusu