



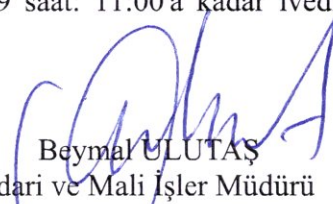
T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 427
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID : 1405

03.12.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 05.12.2019 saat: 11:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.


Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	İKLİMLENDİRME ISITMA BATARYASI	5.5/7.5 KV İNVERTÖR	1	Adet		
2	İKLİMLENDİRME ISITMA BATARYASI 0.75/1.5 KV İNVERTÖR	0.75/1.5 KV İNVERTÖR	1	Adet		
KDV Hariç Genel Toplam						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden
.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Alım Kısmi Tekliflere Kapalıdır.

İKLİMLENDİRME SİSTEMİ İÇİN SÜRÜCÜ (INVERTER) ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

Güç aralığı :5,5/7,5 kw olmalıdır.

Giriş gerilim aralığı 400v (+ -15%) olmalıdır.

Kontrol modu V/f kontrollü frekans 50/60 HZ olmalıdır.

Frekans aralığı 47-63 HZ yüklenene bilirlilik olmalıdır.

Normal şart (P tipi)%120 60sn.İçin olmalıdır.

Ağır şart (G tipi)% 150 yüklenme 60 sn %180 yüklenme 10 sn % 200 yüklenme 1sn olmalıdır.

Hız ayar aralığı 1-100 genel özellikler 30kw ağır şart ve aşağısında dahilli fren kısıcı modülü olmalıdır.

Geliştirilmiş auto tuning fonksiyonu olmalıdır.

Dahilli kategori EMC C3 filtre olmalıdır.

PID kontrol standart modbus RTU ve ASCII destekli RS485 haberleşme tork limit basit pompa kontrol sanal te

Kurulum montaj yüklenici firmaya aittir.

Yüklenici firma en az 2 yıl garanti vermelidir.