

**DOĞUBAYAZIT İLÇESİ KARANTİNA BÖLGESİ YAŞAM ÇADIRLARI VE SAHRA
HASTANESİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF KİLOGRAMLARDA
KURU KİMYEVİ TOZLU (KKT) YANGIN SÖNDÜRÜCÜ MONTAJ DAHİL SATIN
ALINMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1026-004 Poz Nolu 6 kg ABC Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir
Yangın Söndürücü (TS 9893 EN 12416-1,2)

Teknik Tarifi: TS 862-7 EN 3-7+A1 standartlarına uygun ve 97/23/CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, ABC Sınıfı yangınları söndürmeye uygun, kuru kimyevi tozlu, sürekli basınçlı veya içten kartuşlu, alışımlı sıvama gövdeli, dış korozyona karşı fosfotlanmış ve koruyucu boyalı, gövde ve etiketi EN standartlara uygun, emniyet ventilli pirinç vanalı, taşınabilir yangın söndürücünün işyerinde temini teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1026.006 Poz Nolu 12 kg ABC Kuru Kimyasal Tozlu Taşınabilir
Yangın Söndürücü (TS 9893 EN 12416-1,2)

Teknik Tarifi: TS 862-7 EN 3-7+A1 standartlarına uygun ve 97/23/CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, ABC Sınıfı yangınları söndürmeye uygun, kuru kimyevi tozlu, sürekli basınçlı veya içten kartuşlu, alışımlı sıvama gövdeli, dış korozyona karşı fosfotlanmış ve koruyucu boyalı, gövde ve etiketi EN standartlara uygun, emniyet ventilli pirinç vanalı, taşınabilir yangın söndürücünün işyerinde temini teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

Tüm Yangın Söndürücüler için Genel Şartlar:

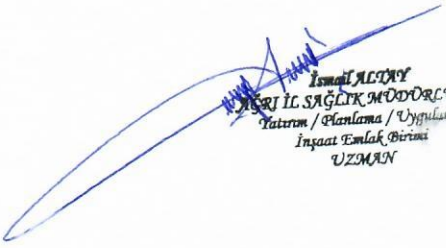
1. Firma bütün cihazlar için TSE belgesi verecek, garanti süresince (4 yıl) 6 ayda bir periyodik bakım ve kontrolleri TS ISO/ TS 11602-2 ve TS 862-7 EN 3-7+A1 standardına göre satıcı firma tarafından ücretsiz olarak kontrol edilecektir. Mühürlü cihazlardaki basınç kaybı v.s. nedenlerle kullanılmayacak durumda olanlar tespit edilip ilgili firmaya iade edilecek ve bu cihazlar ücretsiz doldurulacaktır. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte bahsi geçen “Yangın söndürücülerin periyodik kontrolü ve bakımı TS 11748 standardına göre yapılır. Söndürücülerin bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının Sanayi ve Ticaret Bakanlığının dolun ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermek zorundadır. Söndürme tüplerinin altı ayda bir kontrol edilmesi, yıllık genel bakımlarının yapılması, standartlara uygun toz kullanılması ve dört yıl sonunda tozunun değiştirilmesi şarttır” ibaresi de yüklenici firmaca gerçekleştirilecektir. Bu konuda TS 11748 standardının güncel haline göre işlem tesis edilecektir. Tüp kontrol ve genel bakımlarını firma kendi yerinde yapacak ise, bu süre zarfında tüpleri aldığı yere tam fonksiyonuyla çalışır aynı marka model tüpleri veya denklelerini bırakacaktır.
2. Firma tarafından; cihazın kullanımı, bakım ve kontrollerinin ne şekilde yapılacağı hususunda görevli personele nazari ve tatbiki eğitim verilecektir ve bu durum eğitim alan personel ile birlikte eğitimi veren kişi tarafından tutanaklandırılacaktır.
3. Yüklenici firma aşağıdaki belgelere sahip olmalıdır.

- a) T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen "Yangın Söndürücüler Dolum Bakım ve Hidrostatik Test Yeterlilik Belgesi"
- b) TS 11827 Hizmet Yeterlilik Belgesi

4. Yangın Söndürme Cihazları sıfır(yeni), defosuz ve daha önce hiç kullanılmamış olmalıdır.
5. Yangın Söndürme Cihazları ve bakım aralıkları, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik v.b. yürürlükte olan tüm mevzuata uygun olmalıdır.
6. Yangın Söndürme Cihazlarının son kullanma tarihi geçmemiş olmalıdır.
7. Firma; yangın söndürme cihazlarının üzerine, alım ve kontrol tarihlerinin takip edileceği periyodik bakım ve kontrol etiketini yapıştıracaktır.
8. Yangın söndürme cihazları 4 yıl dolum 4 yıl gövde garantili olacaktır.
9. Yangın söndürme cihazları aksesuarları 4 yıl üretim hatalarına karşı garantili olacaktır.
10. Yangın söndürme cihazları üzerinde kullanma talimatı ve garanti belgeleri bulunacaktır.
11. Yangın söndürücüler; manometre ihtiva etmeli ve CE belgeli olmalıdır.
12. Yangın söndürücüler görülebilecek şekilde işaretli olmalıdır.
13. Yangın söndürücülerin ısıtma cihazlarının üstüne veya yakınına konulmaması gerekir.
14. Herhangi bir sebeple söndürme cihazlarının doğrudan görünmesini engelleyen yerlere konulması halinde, yerlerinin uygun fosforlu işaretler ile gösterilmesi şarttır.
15. Söndürme cihazlarının bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir. Servis veren firmalar, istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermek zorundadır. Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılır ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilenecek hidrostatik testleri yapılır. Cihazlar dolum için alındığında, söndürme cihazlarının buldukları yerleri tehlike altında bırakmamak için, servisi yapan firmalar, bakıma aldıkları yangın söndürme cihazlarının yerine, aldıkları söndürücü cihazın özelliğinde ve aynı sayıda kullanıma hazır yangın söndürme cihazlarını geçici olarak bırakmak zorundadır.
16. Yangın söndürücülerde kullanılan toz ISO 9001:2008 Sertifikasına veya benzer sertifikaya sahip olmalıdır.
17. Yangın söndürücüler en az 48 ay garantili olacaktır.
18. Yangın söndürücüler A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfı yangınlarda kullanılabilirler.
19. Teknik şartnamede belirtilen standartların son haline göre işlem yapılacaktır.
20. MAP oranını gösteren analiz belgesi yangın söndürücülerin teslimi sırasında idaremize teslim edilecektir.
21. En az %90 MAP (Monoamonyum fosfat) oranlı olacaktır.
22. Yangın söndürücülerin dik konumda durabilmesi için gerekli aparat veya mekanizma sağlanacaktır.

Teknik şartnamede belirtilen işlerle alakalı tüm nakliye, ulaşım ve montaj işleri vb. masraflar da yüklenici marifetiyle karşılanacaktır.

İş bu teknik şartnamede varsa eksiklik, kusur ve/veya mevzuata aykırılık idaremize bildirilmelidir. Aksi takdirde uğranılması muhtemel maddi ve manevi zararlardan yüklenici firma sorumlu olacaktır.


İsmail ALDAY
KARŞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Yatırım / Planlama / Uygulama
İnşaat Emlak Birimi
UZMAN