


Ađrı İl Sađlık M¼d¼rl¼đ¼ne bađlı Merkez 1 Nolu Aile Sađlıđı Merkezi, Merkez 5 Nolu Aile Sađlıđı Merkezi, İl Sađlık M¼d¼rl¼đ¼ Binası ve İl Ambulans Servisi Binasına kullanılmak ¼zere malzeme teknik Őartnamesidir.


1	Ek muf -4x16	Ad 1
	TSE Standartlarına uyumlu olacaktır.	
2	Ek muf 4x36	adet 2
	TSE Standartlarına uyumlu olacaktır.	
3	Eriyen Bant	Adet 2
	Her nevi imalatlarda kullanıma uygun olacaktır.	
4	İzola Bant	adet 2
	Her nevi imalatlarda kullanıma uygun olacaktır.	
5	UPS AK¼	Adet 2
	.12v 9ah ¼zelliklerine sahip olmalıdır.	
6	63 Amper Otomat	adet 1
	TSE standartlarına uygun olmalıdır	
7	40 amper kondakt¼r	Adet 1
	Her nevi ev ve ofis tiplerine uygun olmalıdır	
8	Spot ampul 18 W	Adet 6
	Her t¼rl¼ ev iŐyeri ve ofis uyumlu	
9	Projekt¼r 230W uyumlu olacaktır.	Adet 1

8


BURAK KESKİN
Ađrı İl Sađlık M¼d¼rl¼đ¼
Klinik M¼hendislik Birimi
Mimar

Abdullah bey
Elk. Tesisyeri


**Ambarda
Yoktur**
Bahar
TaŐ Kay Kon Yet

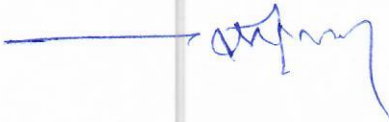

**Yoktur
Ambarda**


İsmail AđTAY
AđRI İL SAđLIK M¼D¼RL¼đ¼
Tatiren / Planlama / Uygulama
İnŐaat Emlak Birimi
UZMAN

Hseyin Dul-
Elk. Tesisyeri
