

TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)


İşin Adı: PATNOS DEVLET HASTANESİ MAHKUM KOĞUŞU TADİLATI YAPIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

Sayfa 1 / 1

| S. No | Poz No | İmalatın Cinsi | Birim | Miktarı | Pursantaj (%) |
|-------|----------|---|-------|---------|---------------|
| 1 | Özel Poz | MaHKum koğuşları ve wc tavanlarına kafes teli uygulanması | M2 | 38 | |
| | | Teknik Tarifi :Mevcut tavan alçıpanı demonte edilmeden 10-12 cm aşağıda aynı ölçülerde kafes teli uygulanacaktır.Tavanda bulunan aydınlatma ve diğer teknik ekipman ölçüsüne göre açılabilen kapak imal edilecektir.Bu kapaklar menteşeli ve kilitli olacaktır.Kafes teli uygun duvara ve tavana gerekli yerlerden montaj yapılacaktır.Gerekli teknik açıklamalar eknik çizimde belirtilmiştir. | | | |
| 2 | Özel Poz | Çağrı Panosu | Adet | 1 | |
| | | Teknik Tarifi: 60 adres kapasitesine sahip olmalıdır. Aynı anda 4 satır gösterir olmalıdır. Elektrik kablosu ve işçilik-kurulum fiyata dahildir. | | | |
| 3 | Özel Poz | Adres modülü | adet | 1 | |
| | | Teknik Tarifi: 4 kanal olmalıdır. Max 485 protokol haberleşme olmalıdır. Elektrik kablosu ve işçilik-kurulum fiyata dahildir. | | | |
| 4 | Özel Poz | Çelik krom çağrı butonu | Adet | 2 | |
| | | Teknik Tarifi:Çelik bakır krom olmalıdır. Elektrik kablosu ve işçilik-kurulum fiyata dahildir. | | | |
| 5 | Özel Poz | Çelik krom reset butonu | Adet | 4 | |
| | | Teknik Tarifi: Çelik bakır krom olmalıdır. Elektrik kablosu ve işçilik-kurulum fiyata dahildir. | | | |
| 6 | Özel Poz | Koğuş kapı ve pencerelerine kırılmaz cam uygulanması | M2 | 1 | |
| | | Ölçüler: 90cmx60cm 20cmx30cm 13cmx34cm 13cmx35 cm 15cmx35cm 89cmx58cm 20cmx30cm Kesin ölçüler yüklenici tarafından alınacaktır. Pencerelere uygulaması yüklenici tarafından yapılacaktır. Pencerelerde bulunan sac levhalar yüklenici tarafından demontaj yapılacaktır. Kapılardaki mevcut açılır pencere mekanizmasının demontajı yapılarak yine açılabilir özellikte kırılmaz cam uygulanacaktır. | | | |
| 7 | Özel Poz | Şalter kutularında sac koruyucu kutu yapılması | Adet | 2 | |
| | | Teknik Tarifi: 25cmx35cmx10cm ölçülerinde kapaklı kapağına kilit takılabilecek özellikte olmalıdır. En az 3 mm demir sac dan imal edilmiş olmalıdır. Duvara sağlam şekilde kutu içinden vidalar ile montajı yapılmalıdır. Üstü düz alan oluşturmayacak şekilde duvardan dışarı bombeli şekilde imal edilecektir. | | | |


İsmail ALTAY
Uzman

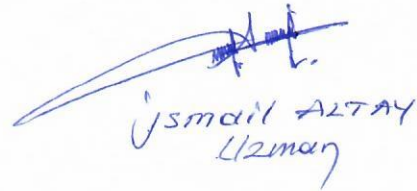
İsmail ALTAY
Uzman

SKRIPSI

B

PASARAWAN GELER KOPERASI

yc01

MAHKUM HASTA

SUDUT KEMBARAN 3x300
TISU/PAPEK 27x30

MAHKUM HASTA
GIRIŞI

± +6.34
± +6.26

- 11
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

KP1 160 220

P4 10 212
denim parmaklık
EPS

P4 212 012
denim parmaklık
EPS

GIRIŞ HOLLU
C101
21.33 m²

MAHKUM HASTA
YATAK ODASI
C104
13.25 m²

MAHKUM HASTA
YATAK ODASI
C102
14.75 m²

NOBETÇI
JANDARMA
C107
10.11 m²

WC-DUS
C105
3.82 m²

WC-DUS
C103
3.82 m²

WC-DUS
C108
3.03 m²

YATAK HOLLU
C106

K1 90 220

K2 80 220

DK3 120 220

DK3 120 220

DK3 120 220

K5 120 220

YK2 120 220

YATAK HASTA





Ismael ALIYEV
Agşu İL SAGLIK VE ÇEVRE BAKANLIĞI
Yatırım Yönetimi / Proje Yönetimi
İngilizce - Türkçe - Rusça

Ismael ALIYEV


Buğra KURBAN
Agşu İL SAGLIK VE ÇEVRE BAKANLIĞI
Klinik Mühendislik Birimi
Mimar

KESKİNE

Metal Mesh Asma
Tavan Sistemi

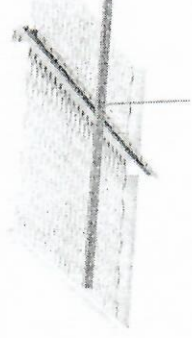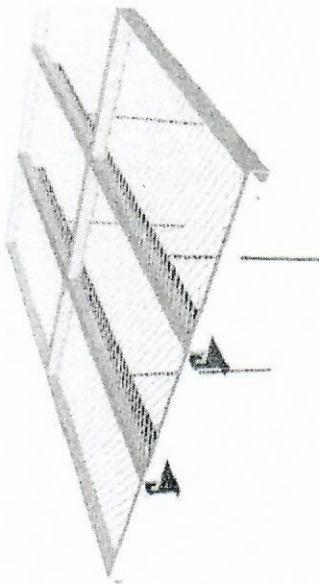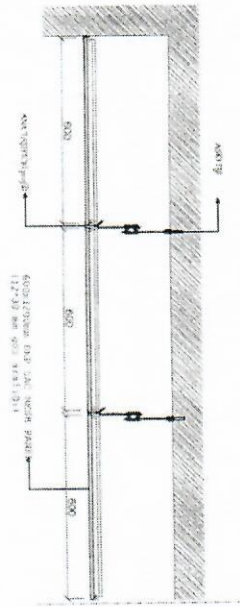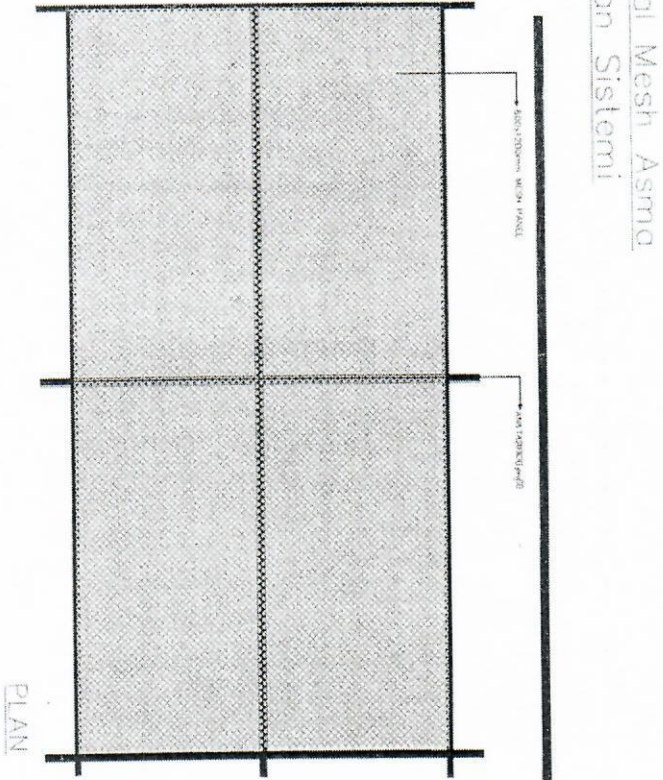

DİSTAN KAYNAKLI GERÇEVELİ MESH
PANEL 600-1200

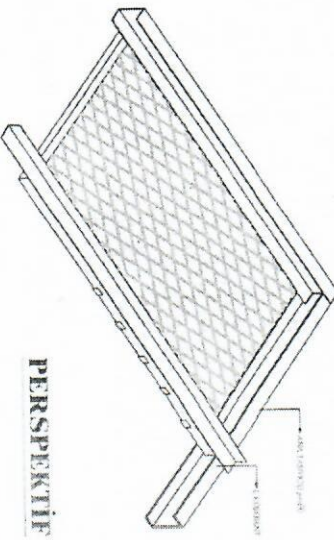

M. Kemal KESKİ

F. BURAK KESKİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Klinik Mühendisliği Birimi
Klinisyen

M. Kemal KESKİ

NO : 01
SCALE :

TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)

İşin Adı: PATNOS DEVLET HASTANESİ MAHKUM KOĞUŞU TADİLATI YAPIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

Sayfa 1 / 1

| S. No | Poz No | İmalatın Cinsi | Birim | Miktarı | Pursantaj (%) |
|-------|----------------------|---|-------|---------|---------------|
| 1 | Özel Poz | Mahkum koğuşları ve wc tavanlarına kafes teli uygulanması | M2 | 38 | |
| | | Teknik Tarifi :Mevcut tavan alçıpanı demonte edilmeden 10-12 cm aşağıda aynı ölçülerde kafes teli uygulanacaktır.Tavanda bulunan aydınlatma ve diğer teknik ekipman ölçüsüne göre açılabilen kapak imal edilecektir.Bu kapaklar menteşeli ve kilitli olacaktır.Kafes teli uygun duvara ve tavana gerekli yerlerden montaj yapılacaktır.Gerekli teknik açıklamalar eknik çizimde belirtilmiştir. | | | |
| 3 | Özel Poz | Çağrı Panosu | Adet | 1 | |
| | | Teknik Tarifi: 60 adres kapasitesine sahip olmalıdır. Aynı anda 4 satır gösterir olmalıdır. Elektrik kablosu ve işçilik-kurulum fiyata dahildir. | | | |
| 4 | Otomatik kapı Tamiri | Adres modülü | adet | 1 | |
| | | Teknik Tarifi: 4 kanal olmalıdır. Max 485 protokol haberleşme olmalıdır. Elektrik kablosu ve işçilik-kurulum fiyata dahildir. | | | |
| 5 | Özel Poz | Çelik krom çağrı butonu | Adet | 2 | |
| | | Teknik Tarifi:Çelik bakır krom olmalıdır. Elektrik kablosu ve işçilik-kurulum fiyata dahildir. | | | |
| 6 | Özel Poz | Çelik krom reset butonu | Adet | 4 | |
| | | Teknik Tarifi: Çelik bakır krom olmalıdır. Elektrik kablosu ve işçilik-kurulum fiyata dahildir. | | | |
| 7 | Özel Poz | Koğuş kapı ve pencerelerine kırılmaz cam uygulanması | M2 | 1 | |
| | | Ölçüler: 90cmx60cm 20cmx30cm 13cmx34cm 13cmx35 cm 15cmx35cm 89cmx58cm 20cmx30cm Kesin ölçüler yüklenici tarafından alınacaktır. Pencerelere uygulaması yüklenici tarafından yapılacaktır. Pencerelerde bulunan sac levhalar yüklenici tarafından demontaj yapılacaktır. Kapılardaki mevcut açılır pencere mekanizmasının demontajı yapılarak yine açılabilir özellikte kırılmaz cam uygulanacaktır. | | | |
| 8 | Özel Poz | Şalter kutularında sac koruyucu kutu yapılması | Adet | 2 | |
| | | Teknik Tarifi: 25cmx35cmx10cm ölçülerinde kapaklı kapağına kilit takılabilecek özellikte olmalıdır. En az 3 mm demir sac dan imal edilmiş olmalıdır. Duvara sağlam şekilde kutu içinden vidalar ile montajı yapılmalıdır. Üstü düz alan oluşturmayacak şekilde duvardan dışarı bombeli şekilde imal edilecektir. | | | |