


T.C SAĞLIK BAKANLIĞI  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
HAMUR İLÇE DEVLET HASTANESİ

TERMODİNAMİK MARKA SICAK SU KAZANI SİLİNDİR KAPAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

MODEL	EKY
MARKASI	TERMODİNAMİK
TİP	SICAK SUAKAZANI
İMAL YILI	2010
ANMA ISIL GÜCÜ ARALIĞI	681.1KW-5000.000 KCAL
SINIFI	ÇELİK GÖVDELİ/ELLE BESLEMELİ
ÇALIŞMA BASINCI	3 BAR
DENEY BASINCI	4.5 BAR
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	90 DERECE MAX
YAKIT CİNSİ	KÖMÜR
SU HACMİ	2300
ELEKTRİK	400 V-50 HZ

- 1-Tabloda kimlik bilgileri yazılan sıcak su kazanına ait silindir kapak orijinal parça olacak.
- 2-Kapağın yukarıdan aşağı ve sağdan sola boyutu 165 cm dir.
- 3-Menteşe mesafesi dıştan 133 cm içten 103 dir.
- 4-Kapağın üzerindeki sabitleme boşlukları 110 cm dir.
- 5-Yukarıdaki ölçüm miktarı hastanemiz tarafından yapılmış olup parça üretim ve montaj sırasında herhangi bir sorun oluşmaması için teklif verecek firmanın kazanı görüp ölçümleri yapıp teklif vermesi doğruluk açısından daha uygun olacaktır.
- 6-Parça montajı sevkiyatı montaj sırasında kullanılacak tüm ekipmanlar yüklenici firmaya ait olacaktır.
- 7-Yapılan işlem ve parça 2 yıl garanti dahilinde olacaktır.

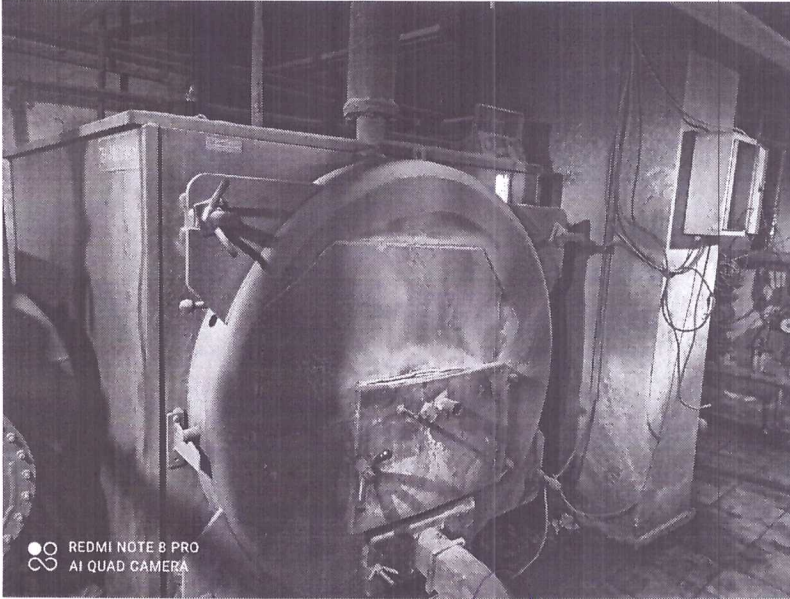

**Fuat KAYA**  
Teknisyen

**Murat EROĞUL**  
Hamur Devlet Hastanesi  
İdari ve Mali İşler Müdürü

**Mehmet Necip KAYA**  
Taahhüt Kayıt  
Kontrol Yetkilisi