

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

184 KALEM KIRTASIYE VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL ŞARTLAR

1-)Ambalajlı olan malzemelerin üzerinde ruhsat tarihi, ruhsat numarası, imal tarihi, seri numarası ve son kullanma tarihi açık ve kolay okunur şekilde olacaktır. Ambalajlar yırtık, patlak, delik, ıslanmış, rengi solmuş olmayacaktır.

2-)İhale Komisyonuna tüm teklif edilen malzemeler için numune verilecektir. Numunelerin üzerinde firma adı, ürün adı ve ürünün birim fiyat teklif cetvelindeki sıra numarası yazılı olacaktır. **Numaralandırılmamış numuneler değerlendirmeye alınmayacağından teklifler reddedilecektir. Numunelerin teslimi ise;**

- a- Numuneler Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü Stok Birimine son teklif verme saatine kadar teslim edilecektir.
- b- Numune teslim tutanağı Stok Birimine onaylatılarak ihale dosyasına konularak sunulacaktır.
- c- Ekonomik Açıdan en avantajlı teklif sahibi numuneleri hariç Kurumumuza teslim edilen ve uygunluk için denenmeyen numuneler İhale itiraz süresi dolduktan 7 iş günü içerisinde geriye teslim alınacak, alınmayan malzemeler için idaremizin bir sorumluluğu olmayacaktır.

3-)İhalesi yapılan kırtasiye ve temizlik malzemeleri İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patnos Devlet Hastanesi, Doğubayazıt Devlet Hastanesi, Diyadin Devlet Hastanesi, Eleşkirt Devlet Hastanesi, Tutak Devlet Hastanesi, Taşlıçay Devlet Hastanesi, Hamur Devlet Hastanesi, Ağrı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin **18** aylık ihtiyaçlarıdır. Teslimatı yapılacak malzemeler ambar görevlilerinin uygun bulunduğu yerlere istiflenip 2 (iki) adet irsaliye ile mesai saatleri içerisinde getirilmelidir.

4-)Malzeme miktarları İl Sağlık Müdürlüğü Stok Biriminin onayına istinaden sağlık tesislerimizce firmanın e-posta adresine siparişi üzerine **BELİRTİLEN SAYIDA** teslim edilecektir.

5-) Malzemeler hastanede kurulacak Teslim ve Tesellüm Komisyonunca tetkik edildikten sonra teslim alınacaktır. Muayene komisyonunca özellikleri şartnameye uygun olmadığı tespit edilen malzemeler firma tarafından en geç 1 (bir) hafta içerisinde şartnameye uygun olanlarla değiştirilmelidir.

6-) Depo saklama koşullarında özelliğini yitiren malzemeler hastane idaresinin isteği üzerine tutanakla belgelendirilerek firma tarafından yenileriyle değiştirilecektir.

7-) Miadının bitimine 2 ay kala tüketilemeyen temizlik malzemeleri yüklenici tarafından fiyat farkı gözetilmeksizin uzun mialtı temizlik malzemeleri ile değiştirilecektir.

8-) İstekliler Teklif mektubunda her kaleme ait malzemenin markasını belirteceklerdir.

9-) İhalede sunulan numunelerin birebiri teslim edilecektir, numuneleri ile aynı olmayan malzemeler teslim alınmayacak olup, firmalara işlem yapılacaktır.

Zeynep GÜMAY Adem Yigit Ahmet ADAŞ

Eleşkirt Devlet Hastanesi
Cevdet AKI
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Fikret ERDOĞAN

Berat KAYA

Nicahat YAMAN

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

TEKNİK ŞARTNAMELER

1.KALEM; AĞIR KİR, KAN VE YAĞ ÇÖZÜCÜ

- 1-Üretici firmanın gayri sıhhi müesese ruhsatı olmalıdır.
- 2-Ürünün Sağlık Bakanlığı üretim izni olmalıdır.
- 3-İthal ürün ise ithal izin belgesi olmalıdır.
- 4- Ürün ağır kir, yağ ve kan sökücü Özellikte olmalıdır.
- 5-ANYONİK AKTİF MADDE %1-5 PH DEGERI;11,0-13,0 SODYUM TRIPOLYPHOSSPHATE %15-30,SODYUM KARBONAT %15-30 OLMALIDIR
- 6-Ürün 10 ila 25 kg arası lamine baskı torbalarda veya plastik bidonlarda olmalıdır.
- 7-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2.KALEM;ALTI AÇIK KIVIRCIK PASPAS

- 1- 100 cm genişliğinde olmalıdır.
- 2-Renk TURKUAZ olmalıdır.
- 3-Altı kapalı, kir tutmamalı, temizliği kolay olmalıdır.
- 4-Kanserojen madde içermemelidir.
- 5-Non-slip kaymaz özellikte olmalıdır.
- 6-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3.KALEM; ASETATLI KALEMLER MAVİ

- 1-M uç kalınlığında yuvarlak uç olmalıdır.
- 2-Metal, cam, CD, DVD ve plastik dâhil olmak üzere tüm yüzeylere yazma özelliğine sahip olmalıdır.
- 3-Işığa, ısıya, suya dayanıklı permanent mürekkep olmalıdır
- 4-Hızlı kuruma özelliği olmalıdır.
- 5-Arkasında silgi bulunmalıdır.
- 6-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

4.KALEM;ATAÇLAR (KÜÇÜK BOY)

- 1-Ataçlar küçük boy olmalıdır.
- 2-Kutuların içerisinde 100 adet bulunmalıdır.
- 3-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Zeynep GÜRAY Adem Yigit Ahmet ARAS

Berat KUTLU

Micahit ZAMAN

Eleşkirt Devlet Hastanesi
Cevdet ASARI
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Fikret ERDOĞAN

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

5.6.7.8.KALEMLER-BARKOD ETİKETLERİ

(3*4 CM LABORATUVAR İÇİN), (2,5*6 CM), (3*5 CM), (7*10)

- 1-Listede belirtilen ölçülerde olmalıdır.
- 2-Çabuk, bırakmayan, kendiliğinden yapışkanlı olmalıdır.
- 3-Tüm barkod yazıcılarda kullanılabilmelidir.
- 4-Her ruloda en az 1000 Adet Etiket olmalıdır.
- 5-Etiket rengi beyaz olmalıdır.
- 6-Nem, alkol, ışık ve ısıya karşı dayanıklı olmalıdır.
- 7-Termal olmalıdır.
- 8-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

9.KALEM; BLOKNOT KAĞIDI:

- 1-A5 ebatında olmalıdır.
- 2-70 gr. ve 1. hamur olmalıdır.
- 3- En az 50 yaprak ve üstten spiralli olmalıdır.
- 4- PVC kapağı olmalıdır.
- 5- Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

10.KALEM;BULAŞIK ELDİVENİ

- 1-Bulaşık eldiveni muhtelif numaralarda (7,7.5,8,8.5,9,9.5)arası olmalıdır
- 2-Bulaşık eldivenin içi pamuksu yüzeyi olmalıdır
- 3-Bulaşık eldiveni kauçuktan imal edilmiş olmalıdır
- 4-Bulaşık eldiveni kırmızı renkte olmalıdır
- 5-Bulaşık eldiveni çift olarak tekli ambalajlarda olmalıdır
- 6-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11.KALEM;BULAŞIK SÜNGERLERİ

- 1-Tüm hassas yüzeylerde kullanılabilir olmalıdır.
- 2-Krom yüzeylerde zarar vermemelidir.
- 3-Parke yüzeylerde kullanılabilir olmalıdır.
- 4-Ebat en az 12x15 cm olmalıdır.
- 5-Özel sünger olmalı uzun süre kullanılabilmelidir.
- 6- 60 °C' de yıkanabilmelidir.
- 7-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Zeynep Güneş Adan Yiğit Ahmet ALAS
Berat KAYA

İleşkirt Devlet Hastanesi
GEMEL SARI
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Müşahit YAMAN

Fibet Erdoğan

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

12.KALEM; BULAŞIK TELİ

- 1-Bulaşık yıkamaya uygun olmalıdır.
- 2-Paslanmaz telden olmalıdır.
- 3-Piyasa teamülü orjinal ambalajında olmalıdır.
- 4-Sert yüzeyler için paslanmaz çelik topları olmalıdır.
- 5-Kurumuş ve inatçı bulaşık kirlerini temizleyici özellikte olmalıdır.
- 6-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

13.KALEM; CAM ÇEKCEKLER

- 1-Cam çekçek 35 cm boyutunda ve metal olmalıdır.
- 2-Tutma kulpu olmalı ve kullanılan aparata uyumlu olmalıdır.
- 3-Oksitlenme yapmamalı ve lastiği dayanıklı olmalıdır.
- 4-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

14.KALEM; CAM VE YER ÇEKÇEKLERİ (YER ÇEKÇEK TAKIMI)

- 1-Çekpas muhafazalı, kalın lastikli ve lastiği çift olmalıdır.
- 2-Çekpas 45cm(±2 cm) uzunluğunda olmalıdır.
- 3-Çekpas sapı 120 cm uzunluğunda ve ağaçtan olmalıdır.
- 4-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

15.KALEM; CAM VE PENCERE TEMİZLEYİCİLERİ

- 1-Püskürtme mekanizması olmalı su kaydırma özellikli ve su tutmaz olmalıdır.
- 2-Buğu oluşumunu engellemeli, etkisi uzun süre olmalıdır
- 3-500 ml plastik ambalajlarda olmalıdır.
- 4-Her türlü cam, ayna, fayans vb. suya dayanıklı sert yüzeyleri iz bırakmadan temizlemelidir.
- 5-Camsil temizleyicinin bileşiminde; anyonik yüzey aktif madde, alkol karışımı ve parfüm olmalıdır.
- 6-Camsil temizleyicinin yoğunluğu $0,98 \pm 0,05 \text{g/cm}^3$ olmalıdır.
- 7-Camsil temizleyicinin doğada parçalanma özelliği %80 in üzerinde olmalıdır.
- 8-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

16.KALEM; CD'LER

- 1-52X hızında yazılabilir olmalıdır.
- 2-700 Mb yazdırılabilir kapasiteye sahip olmalıdır.
- 3-25-50 yada 100_lük paketler halinde teslim edilecektir.

Zeynep SÜRAY Adem Yiğit Ahmet AKAS

Eleşkirt Devlet Hastanesi
Cevdet SARI
Tasınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Bezat KAYA

Mehmet YAMAN

Fibet Erol

Ölçüm

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

4-CD'ler yazdırıldıktan sonra değiştirilebilir yapıda olmamalıdır.

5-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

17.KALEM; CETVELLER

1-Plastik olmalıdır.

2-30 cm. uzunluğunda olmalıdır.

3-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

18.KALEM; ÇALI SÜPÜRGESİ (SAPLI ÇÖPÇÜ SÜPÜRGESİ)

1-Sap uzunluğu 120 (±5) cm olmalıdır.

2-Sap sert dayanıklı plastikten veya ahşaptan olmalıdır.

3-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

19.KALEM;ÇAMAŞIR MAKİNESİ DETERJANLARI

1-Üretici firmanın gayri sıhhi müesese ruhsatı olmalıdır.

2-Ürünün Sağlık Bakanlığı üretim izni olmalıdır.

3-İthal ürün ise ithal izin belgesi olmalıdır.

4-Ürün hoş kokulu olmalıdır.

5-ANYONİK AKTİF MADDE;4,9-5,9% TOPLAM AKTİF MADDE;8,0-9,0 PH DEĞERİ;10,0-11,0 KÖPÜK TEST SONUCU 2,5 -4,5CM OLMALI,SODYUM TRİPOLYPHOSPHATE%15-30 SODYUM METASİLİKAT %5-15 SODYUM KARBONAT%15-30CMC%0,5-1SIVI OPTİK %0,1-0,5 ENZİM %0,1-0,5TAED %0,1-0,5 SABUN %0,1-0,5 NONYLPHENOXY 6 EO %1-5 OLMALIDIR.

6-Ürün beyaz ve renkli çamaşırları soldurmayacak özellikte olmalıdır.

7-Ürün en fazla 10 kg'lık lamine baskı plastik poşetlerde olmalıdır.

8-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

20.KALEM; ÇAMAŞIR SULARI (YOĞUN KIVAMLI)

1-Çamaşır suyu %5< sodyum hipoklorit içermelidir.

2-Çamaşır suyu yoğun kıvamlı, berrak olmalıdır.

3-3,5 lt plastik bidonlarda ve orijinal ambalajında olmalıdır.

4-Ürün özellikleri ve bilgileri ambalajın üzerinde belirtilmelidir.

5-Etiket üzerinde uyarıcı bilgiler bulunmalıdır.

6-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Zeynep GÜNAY Akdemir Yigit Ahmet ARAS

Berat KURBAN

Eleşkirt Devlet Hastanesi
Cevdet BARI
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Micahit YAPAN

Fikret E. Ağar

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

21.KALEM; ÇAMAŞIR YUMUŞATICILARI

- 1-Statik elektriklenmeyi önleyerek ütüde kolaylık sağlamalıdır.
- 2-Ev tipi çamaşır makinesinde kullanıma uygun olmalıdır.
- 3-Katyonik surfektanlar, sitrik asit, parfüm ve su içermeli, ürün koruyucu antibakteriyel maddeler içermelidir.
- 4-Orijinal ambalajında ve konsantre yumuşatıcı olmalıdır.
- 5-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

22.KALEM;ÇÖP POŞETİ KÜÇÜK BOY

- 1-Çöp poşeti 13 mikron kalınlığında olmalıdır.
- 2-Orijinal yüksek yoğunluk polietilen özelliği olmalıdır.
- 3-Şeffaf renkli olmalıdır.
- 4-35*30 cm boyutlarında olmalıdır
- 5-1 ruloda en az 40 adet poşet olmalıdır.
- 6-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

23.KALEM;ÇÖP TORBASI TIBBİ ATIK (BATTAL BOY 72X80, KIRMIZI)

- 1-Kırmızı atık torbası; Tıbbi atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşınmaya dayanıklı; orijinal (hurda plastikten olmayacak) orta yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edilmiş, sızdırmaz, körüksüz olmalıdır.
- 2-Çift kat kalınlığı 60 micron olmalıdır.
- 3-Çöp torbası KIRMIZI renkte olmalıdır.
- 4-Üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde "ULUSLARARASI BİYOTEHLİKE" amblemi ile "DİKKAT TIBBİ ATIK" ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik torba olmalıdır.
- 5-72*80 cm boyutlarında olmalıdır.
- 6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

24.KALEM;ÇÖP TORBASI TIBBİ ATIK (JUMBO BOY 80X110, KIRMIZI)

- 1-Kırmızı atık torbası; Tıbbi atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşınmaya dayanıklı; orijinal (hurda plastikten olmayacak) orta yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edilmiş, sızdırmaz, körüksüz olmalıdır
- 2-Çift kat kalınlığı 80 micron olmalıdır.
- 3-Çöp torbası KIRMIZI renkte olmalıdır.
- 4-Üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde "ULUSLARARASI BİYOTEHLİKE" amblemi ile "DİKKAT TIBBİ ATIK" ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik torba olmalıdır.
- 5-80*110 cm boyutlarında olmalıdır.

Jeynep ÖZAY Adem Yiğit Ahmet ARAS
Beşir Kayd

Eleşkirt Devlet Hastanesi
Gevdik SARI
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkisi

Tibet Erdoğan
Jeynep

Mehmet Yılmaz

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

25.KALEM;ÇÖP TORBASI TIBBİ ATIK (ORTA BOY 55X60, KIRMIZI)

1-Kırmızı atık torbası; Tıbbi atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşınmaya dayanıklı; orijinal (hurda plastikten olmayacak) orta yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edilmiş, sızdırmaz, körüksüz olmalıdır

2-Çift kat kalınlığı 60 micron olmalıdır.

3-Çöp torbası KIRMIZI renkte olmalıdır.

4-Üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde "ULUSLARARASI BİYOTEHLİKE" amblemi ile "DİKKAT TIBBİ ATIK" ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik torba olmalıdır.

5-55*60 cm boyutlarında olmalıdır.

6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

26.KALEM; DELGEÇ BÜYÜK BOY

1- En az 75 sayfa birinci sınıf hamur kalitesinde kağıt delme kapasitesi olmalıdır.

2- 1 adetlik ambalajlarda olmalıdır.

3- Metal ve dayanıklı olmalıdır.

4- Kaymayı önleyen koruyucu plastik tabanı olmalıdır.

5- Ambalaj üzerinde ürüne ait bilgiler bulunmalıdır.

6- Ürün, kırılmaya karşı korumalı dayanıklı/doküman kutu içinde olacaktır.

7- Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

27.KALEM; DELGEÇ ORTA BOY

1- Çelik paslanmaz gövdeli ve en az 20 adet A4 fotokopi kâğıdı delecek şekilde olmalıdır.

2- Atık kağıt bölümü olmalıdır.

3- Ayar çubuğu olmalıdır.

4- Delici pimler sabit olmalıdır.

5- Alt kısmı masayı çizmemesi için lastik olmalıdır.

6- İsteğe göre değişik renklerde olmalıdır

7- Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

28.KALEM; DİSPLAY/SNAPPER ÇERÇEVE PANO (50*70 EBAT)

1-Çerçeve profil kalınlığı 25mm olmalıdır.

2-50*70 cm boyutlarında olmalıdır.

3-Açılır kapanır özelliğe sahip olmalıdır.

4-Standart renk gümüş eloksal olmalıdır.

5-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İsmail Güneş Adem Yiğit Ahmet ADA

[Signature]

[Signature]

Berat KAYA

Eleşkirt Devlet Hastanesi
Cevdet SARI
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Micahit YAMAN

Fikret ERGÖR

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

29.KALEM; DISPLAY/SNAPPER CERÇEVE PANO (A4 BOYUT)

- 1-Çerçeve profil kalınlığı 25mm olmalıdır.
- 2-A4 210mm*298mm boyutlarında olmalıdır.
- 3-Açılır kapanır özelliğe sahip olmalıdır.
- 4-Standart renk gümüş eloksall olmalıdır.

5-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

30.KALEM; DVDLER

- 1- 16X hızında yazılabilir olmalıdır.
- 2- 4.7 GB yazdırılabilir kapasiteye sahip olmalıdır.
- 3- 25-50 yada 100_lük paketler halinde teslim edilecektir.
- 4- CD'ler yazdırıldıktan sonra değiştirilebilir yapıda olmamalıdır.

5- Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

31.KALEM; ELDE BULAŞIK YIKAMA SIVILARI-BULAŞIK DETERJANI

- 1-Elde yıkanan bulaşıklar için özel formüle edilmiş hoş kokulu ve bol köpüklü olmalıdır.
- 2-Donmuş yağ, yemek artıklarını, nişasta ve protein lekelerini kolayca temizlemelidir.
- 3-Kolay durulanmalı ve leke bırakmamalıdır.
- 4-En fazla 5 litrelik bidonlarda olmalıdır.
- 5-Ürünün yapısında cildi koruyucu maddeler bulunmalıdır.
- 6-Kapakta emniyet pimi bulunmalıdır.
- 7-Aniyonik ve noniyonik yüzey aktif maddeler koruyucu madde ve parfüm içermelidir.
- 8-Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Bu bilgiler orijinal ambalaj üzerinde olmalıdır.

9-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

32.KALEM; EVSEL ATIK ÇÖP TORBALARI (BATTAL BOY 72X80, SİYAH)

- 1-Siyah atık torbası; Evsel atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşınmaya dayanıklı; orijinal (hurda plastikten olmayacak) orta yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edilmiş, sızdırmaz, körüksüz olmalıdır
- 2-Çift kat kalınlığı 60 micron olmalıdır.
- 3-Çöp torbası SİYAH renkte olmalıdır.
- 4-Üzerinde görülebilecek büyüklükte EVSEL ATIK yazmalıdır.
- 5-72*80 cm boyutlarında olmalıdır.

6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

Jeynep GÜNAY Adem Yiğit Ahmet AAAS
24

Berat Kutlu
24

Eleşkirt Devlet Hastanesi
Cevdet SARI
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Mücahit Yılmaz
24

Fibet Ertugrul
24

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

33.KALEM; EVSEL ATIK ÇÖP TORBALARI (JUMBO BOY 80X110, SİYAH)

- 1-Siyah atık torbası; Evsel atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşınmaya dayanıklı; orijinal (hurda plastikten olmayacak) orta yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edilmiş, sızdırmaz, körüksüz olmalıdır
- 2-Çift kat kalınlığı 80 micron olmalıdır.
- 3-Çöp torbası SİYAH renkte olmalıdır.
- 4-Üzerinde görülebilecek büyüklükte EVSEL ATIK yazmalıdır.
- 5-80*110 cm boyutlarında olmalıdır.
- 6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

34.KALEM; EVSEL ATIK ÇÖP TORBALARI (ORTA BOY 55X60, SİYAH)

- 1-Siyah atık torbası; Evsel atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşınmaya dayanıklı; orijinal (hurda plastikten olmayacak) orta yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edilmiş, sızdırmaz, körüksüz olmalıdır
- 2-Çift kat kalınlığı 60 micron olmalıdır.
- 3-Çöp torbası SİYAH renkte olmalıdır.
- 4-Üzerinde görülebilecek büyüklükte EVSEL ATIK yazmalıdır.
- 5-55*60 cm boyutlarında olmalıdır.
- 6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

35.KALEM; FOSFORLU KALEMLER

- 1-Kalemler kalın ve kesik uçlu olmalıdır.
- 2-Büro tipi ve istenilen renkte olmalıdır.
- 3-Kullanım esnasında kalemde kuruma olmamalıdır
- 4-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

36.KALEM; FOTOKOPİ KAĞIDI A4

- 1-1.hamur 80 gr. 210*297 ebadına uygun olmalıdır.
- 2-Saf beyaz renkli olmalıdır.
- 3-Selüloz özelliği iyi, yazıcı tonerinin mürekkebini dağıtmayacak şekilde olmalıdır.
- 4-Kâğıt denenip ondan sonra uygun görülürse alınacaktır.
- 5-Paketler en az 500 (beş yüz) adet olacaktır.
- 6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

38.KALEM; GENİŞ (KALIN) KLASÖR MAVİ:

- 1-Sırt kalınlığı 7X28X32 cm ebatlarında, kolu mekanizmalı, radolu ve kilit sistemli olmalıdır.
- 2-Klasörlerin iç yüzeylerin beyaz veya krem renk olabilir.

Jeynep Özlüay Adan Yiğit Ahmet APAS

Eleşkirt Devlet Hastanesi
Gevdet SARI
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Fikret Özdoğan

Besat Yıldız

Micahit Yılmaz

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

3-Dış kısmı plastik bezli dosyanın alt kısmı metal korumalı olacak.

4- İdarenin belirlediği renklerde olacaktır.

5-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

39.KALEM; GERİ DÖNÜŞÜMLÜ ATIK TORBALARI (BATTAL BOY 72*80, MAVİ)

1-Mavi atık torbası; Geri dönüşüm atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşınmaya dayanıklı; orijinal (hurda plastikten olmayacak) orta yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edilmiş, sızdırmaz, körüksüz olmalıdır

2-Çift kat kalınlığı 80 micron olmalıdır.

3-Çöp torbası MAVİ renkte olmalıdır.

Üzerinde görülebilecek büyüklükte GERİ DÖNÜŞÜM ATIK yazmalıdır.

72*80 cm boyutlarında olmalıdır.

5-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

40.KALEM; GERİ DÖNÜŞÜMLÜ ATIK TORBALARI (JUMBO BOY 80X110, MAVİ)

1-Mavi atık torbası; Geri dönüşüm atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşınmaya dayanıklı; orijinal (hurda plastikten olmayacak) orta yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edilmiş, sızdırmaz, körüksüz olmalıdır

2-Çift kat kalınlığı 80 micron olmalıdır.

3-Çöp torbası MAVİ renkte olmalıdır.

4-Üzerinde görülebilecek büyüklükte GERİ DÖNÜŞÜM ATIK yazmalıdır.

5-80*110 cm boyutlarında olmalıdır.

6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

41.KALEM; GERİ DÖNÜŞÜMLÜ ATIK TORBALARI (ORTA BOY 55X60, MAVİ)

1-Mavi atık torbası; Geri dönüşüm atıkların toplanmasında yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşınmaya dayanıklı; orijinal (hurda plastikten olmayacak) orta yoğunluklu polietilen hammaddeden imal edilmiş, sızdırmaz, körüksüz olmalıdır

2-Çift kat kalınlığı 80 micron olmalıdır.

3-Çöp torbası MAVİ renkte olmalıdır.

4-Üzerinde görülebilecek büyüklükte GERİ DÖNÜŞÜM ATIK yazmalıdır.

5-55*60 cm boyutlarında olmalıdır.

Elazığ Devlet Hastanesi

Çiğdem SARI
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

2eyrer GEMAY Adem Yiğit Ahmet ARAS

Berat KAYA

Mücahit YAMAN

Fikret Erdoğan

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

42.KALEM; ISTAMPALAR

- 1-Metal olmalıdır.
- 2-Orta boy olmalıdır.
- 3-Dokusu kaliteli olmalı, mühür ve kaşeler mürekkeple kolay ıslanmalıdır.

4-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

43.KALEM; İNCE KLASÖR:

- 1-Plastik olmalı ve sırt bölgesi perçinli olmalıdır.
- 2-Mekanizmalı olmalıdır.
- 3-Sırt kalınlığı 4 cm olmalıdır.
- 4-Sırt etiket cebi olmalıdır.

5-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

44.KALEM; İPLİK PASPAS

- 1-Paspas ipi: beyaz renkli olmalıdır.
- 2-370 gr- 400 gr ağırlığında olmalıdır.
- 3-Uzunluğu 70 cm den aşağı eni de 15 cm arasında olmalıdır.
- 4-Paspas ipinin en az % 60 ı pamuk olmalıdır.
- 5-Yanmaz, bakteri üretmez olmalıdır.
- 6-Çekince uzamamalıdır.

7-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

45.KALEM; İP PASPAS (SAP DAHİL TAKIM)

1. Her takım sap, sıkma aparatı ve paspası ile bir arada olmalıdır.
2. Sap sert, dayanıklı plastikten; Sap uzunluğu 120±5 cm olmalıdır.
3. Paspas takımı dayanıklı, süper emici, uzun ömürlü olmalıdır. Paspas ipi : beyaz renkli olmalı. 370 gr- 400 gr ağırlığında olmalı. Uzunluğu 70 cm den aşağı eni de 15 cm arasında olmalı. Paspas ipinin en az % 60 ı pamuk olmalı. Yanmaz, bakteri üretmez olmalı. Çekince uzamamalıdır.
4. Kullanılan malzemeler çevreye ve sağlığa zarar vermemelidir.
5. Sapı demirden olmalı ucunda ip paspas takılacak kısaçlı mekanizması olmalıdır
6. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

46.KALEM; İŞÇİ ELDİVENİ

- 1-İş eldiveni örme pamuk polyester astarlı olmalıdır

Şeynep GUNAY Adem YIGİT Armut ALAS

Berat KAYA

Eleşkirt Devlet Hastanesi
Cevdet SARI
Tasinir Kayıt Kontrol Yetkilisi

Micahit YAMAN
Fikret Erdogdu

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

2-Kauçuk kaplama olmalıdır

3- Eli kavrayan ergonomik yapıda olmalıdır

4-Aşınma ve delinmeye karşı sağlam yapıda olmalıdır

5-Kırmızı renkte olmalıdır

6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

47.KALEM; KABLOLU MOUSE (FARELER)

1-İki tuşlu, optik, scroll özellikli ve USB bağlantılı olmalıdır.

2-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

48.KALEM; KÂĞIT HAVLU KUTULARI

1- Dispanser havlulara birebir uyumlu olmalıdır

2- Aparata en az 200 adet dispanser havlu sığabilmelidir

3-Aparat paslanmaz çelik veya krom malzemedan üretilmiş olmalıdır.

4-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

49.KALEM; KÂĞIT HAVLULAR (FOTOSELLİ CİHAZ İÇİN KÂĞIT HAVLU)

1. Otomatik ve sensörle çalışan özel bir dispenser ile kullanılan bir ürün olmalıdır.
2. Dispenserin özelliği ile sadece bir el hareketiyle, dokunmadan havlu kağıt vermelidir.
3. Dokunmadan havlu verme sistemi sayesinde çaraz bulaşma (cross contamination) riskini önlemelidir.
4. Kağıt boyu ve gecikme zamanı ayarı kullanım ihtiyaçlarına göre ayarlanabilmelidir.
5. En az 21 cm. enindeki kağıt havluya uyumlu olmalıdır.
6. Ürün elektrikle çalışabilir olmalıdır.
7. Ürün en az 2 yıl garanti olmalıdır.

Teknik özellikler

Güç kaynağı: 220v elektrik/ 4 adet d-size pil

Havlu boyu: 20-36 cm

Uyumlu kağıt rolu eni: 21 cm.

Gecikme zamanı:2-6 sn

Garanti: 2 yıl üretici garantili

Zeynep Güneş

Adem Yiğit


Ahmet ADAŞ

Berat KAYA

Eleşirt Devlet Hastanesi
Çevre SAĞLIĞI
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Münevver YAMAN

Fikret Erdoğan

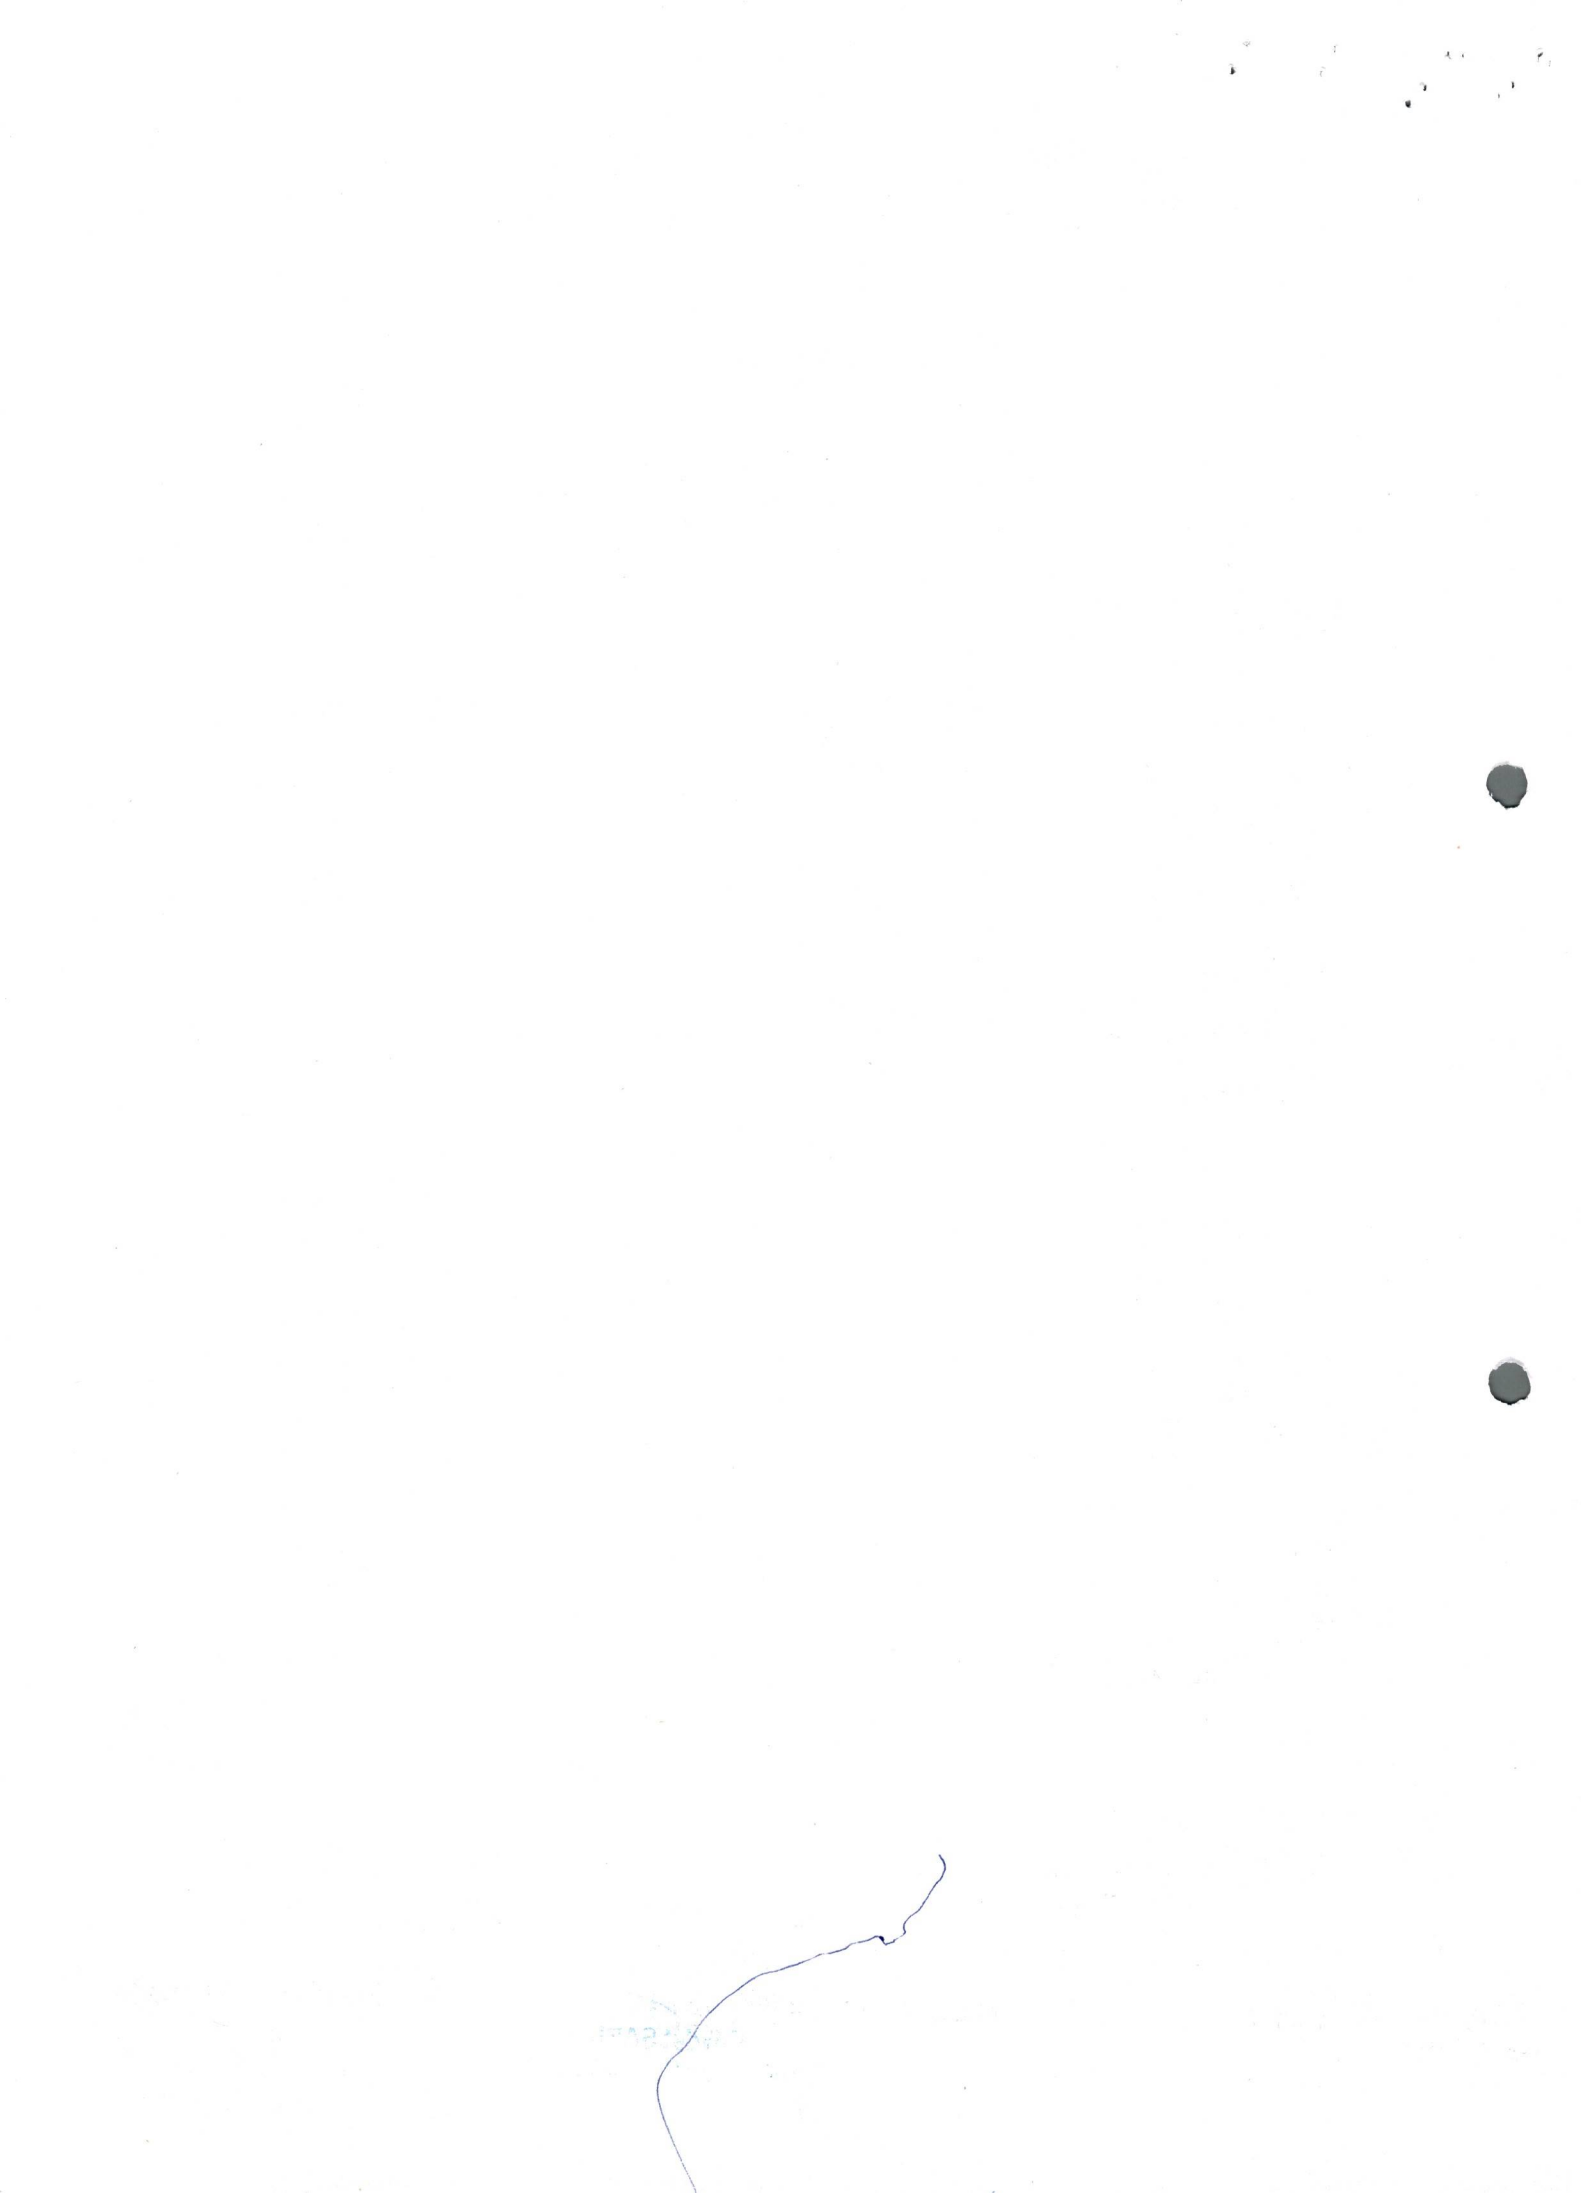

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

Kalite belgesi: TSE, ISO-9001, CE

Ürün ebatları: 31 cm en, 22 cm boy, 40 cm yükseklik

8-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

50.KALEM; KÂĞIT HAVLULAR (RULO PEÇETE-HAVLU)

1-En az %80 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.

2-Rulo eni 23±0.5cm,yaprak boyu 25±0.5 cm olmalıdır

3-Çift katlı ve suya dayanıklı olmalıdır. Hemen parçalanmamalıdır

4-Her ruloda 60±2 yaprak, her pakette en az 2 rulo bulunmalıdır.

5-Ürün TSE, TSEK standartlarına uygun olmalıdır.

6-Emici özelliği yüksek olmalıdır.

7-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

51.KALEM; KÂĞIT HAVLULAR (DİSPENSER HAVLU)

1-Beyaz renkli ve çift katlı olmalıdır

2-Ebatları 21*22 cm olmalı ve her kolide 12 paket olmalıdır

3-Paket içi adedi 200±5 adet olmalı ve her paket 300 ile 320 gr arası olmalıdır

4-Yüksek kalitede su emici özelliği olmalıdır

5-% 100 selülozda imal edilmiş olmalı yumuşak ve emici özelliği yüksek olmalıdır

6-Perforesiz, baskısız ve parfümsüz olmalıdır

7-Kurumumuzda bulunan aparatlara uyumlu olmalıdır

8-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

52.KALEM; KÂĞIT PEÇETELER (DİSPANSER PEÇETE)

1-Her pakette 250 adet kağıt bulunmalıdır.

2-Yaprak yoğunluğu 18 g/m2 olmalıdır.

3-Koli içinde 18 paket bulunmalıdır.

4-Yaprak boyutu 24*26,5 cm ebatında kat sayısı bir olmalıdır.

5-Dispenser peçeteler 1/6 şeklinde katlanmış olmalıdır.

6-Kağıtlar %100 saf selülozdan üretilmiş ve beyaz renkte olmalıdır.

7-Kurumumuzda bulunan peçeteliklerle uyumlu olmalıdır.

8-TSE (TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ) den alınmış TS 12439 belgesi olmalıdır.

9-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Jeynep GÜWAY Adem Yiğit Ahmet AAS

Beat KUTLU

Eleşkirt Devlet Hastanesi
Cevdet SARI
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Mehmet MANAN
Fikret ERDOĞAN

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

53.KALEM; KALEM ACACAĞI

1- Elle açılan özellikte olmalıdır.

2-Kurşun kalemleri açarken kırmayan ve kolay açma özelliğinde olmalıdır.

3-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

54.KALEM; KALEM PİL

1- Teslimat tarihinden itibaren raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.

2- Piller orijinal ambalajında olmalıdır.

3-Uzun ömürlü, güç ihtiyacı gerektiren uygulamalarda kullanıma uygun olacaktır.

4- Alkalin olacaktır.

5-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

55.KALEM; KALEM SİLGİLERİ

1-Kurşun kalem silebilir özellikte olmalıdır.

2-Orta boy mavi renk olmalıdır.

3-Kâğıtta iz bırakmayan ve dağılmayan yapıya sahip olmalıdır.

4-Numune üzerinden değerlendirilip karar verilecektir.

5-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

56.KALEM; KAT TEMİZLEME ARABASI

1- 2 kovalı 2*20 lt(farklı renkte olmalı) mop kutusu içermelidir.1 Adet mop sulandırma süzgeci dahilinde olmalıdır.

2- 4 adet temizlik kovası olmalı 4*5 lt (farklı renk seçeneği olmalı)

3- 3 Katlı rafı olmalıdır.

4- Makine alüminyum profil malzemeden özel kaplama metal gövde yapısında, hafif ve dayanıklı olmalıdır.

5- Kullanıcının ihtiyacı olan mop, bez ve paspas gurupları makine üzerinde bulunmalı ve kolay erişilebilir olmalıdır ve arabanın üstünde sabitleme aparatı olmalıdır.

6- Kat arabasının tüm parçaları modüler olmalıdır. Yüksek düzeyde ayarlanabilir itme çubuğu ve kolay manevra özelliğinde olmalıdır. Tekerlekler iz bırakmayan fren sistemli ve bir tuşla kilitlenebilir olmalıdır. Tutma bölümleri antimikrobiyal kavramalı olmalı, arabanın tamamı steril edilebilmelidir.

7-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

57.KALEM;KAYGAN ZEMİN UYARI LEVHASI

1-Sarı renkte olmalıdır.

2-Çarpmalara, düşmelere ve kırılmalara karşı dayanıklı olmalıdır.

3-Üzerindeki yazılar kolayca çıkmamalıdır.

4-Ölçüleri 53x35 olmalıdır.

5-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

Şeyher 6 MAY Adem Yigit Ahmet ADAS
Berat VİTA
[Signature]

Eleşkirt Devlet Hastanesi
Covid-19
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Muhtar YAMAN
[Signature]
Fikret Erabgan
[Signature]

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

58.KALEM; KİREC SÖKÜCÜ

- 1-Kireç sökücü en az 5 kg lık plastik ambalajlarda olmalıdır
- 2-Kireç, beton, pas, yosun ve özellikle mineral kalıntıları uzaklaştırarak parlak bir zemin sağlamalıdır.
- 3-Metal yüzeydeki harç birikintilerini boyaya zarar vermeden temizlemeli, söktüğü kireci bünyesinde çözmeli ve temizlenme sırasında tıkanmalara yol açmamalıdır
- 4-Ambalaj üzerinde mutlaka ürünün adı, ithal izin tarihi numarası ve içeriği yazmalıdır
- 5-Ürün uygulama sonrası hoş bir koku bırakmalıdır
- 6-Yoğunluğu:1,00+/-0,05 g/cm³ olmalıdır
- 7-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

59.KALEM;KLAVYELER

- 1-Klavye kablolu bağlantı tipinde olmalıdır.
- 2-Klavye tipi Türkçe Q olmalıdır.
- 3-Klavyede kısayol tuşlarını kullanarak hesap makinesi, yakınlaştırma ve ses denetimleri gibi sık kullanılan araçlara ulaşım sağlanmalıdır.
- 4-Klavyede multimedya ve fonksiyon tuşları olmalıdır.
- 5-Klavyede nümerik tuşlar olmalıdır.
- 6-Garantisi olmalıdır.
- 7-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

60.KALEM; KOKU GİDERİCİ ASKILI ERNET

- 1- Ürün yuvarlak şekilde blok halinde olmalıdır
- 2- Ürün kristalize görünümde olmalıdır
- 3- Ürün plastik askısı ile birlikte olmalıdır
- 4- Ürün aktif maddesi paradiklorobenzen olmalıdır
- 5- Ürün çeşitli kokular içermeli ve tuvalette bulanana kötü kokuları yok etmelidir
- 6- Ürün en az 60 gr olmalıdır
- 7-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

61.KALEM; KOLİ BANTLARI

- 1-50 mm*100m şeffaf veya taba oluklu mukavva karton kutuların kapatılmasında kullanılabilir özellikte ve PVC folyodan imal edilmiş olmalıdır.

Değerli Sayın Adem Yigit Ahmet ARAS

Çeşki Devlet Hastanesi
Cevdet SAĞI
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Berat Kutlu

Mehmet YAMAN
Fikret Erdoğan

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

2- Yapışkan özelliği yüksek olmalıdır.

3-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

62-63.KALEM; KURŞUN KALEM KIRMIZI-SİYAH

1- Kalemler yumuşak uçlu olmalıdır.

2- Silinmesi kolay olmalıdır.

3- Uç kısmı yazım esnasında kırılmamalıdır.

4- Kaliteli cins olmalıdır.

5-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

64.KALEM;LAVABO ACICI

1-Toz şeklinde, paket içinde ve en az 70 gr. Olmalıdır.

2-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

65.KALEM;MAKAS (ORTA BOY)

1-Metal gövdeli, en az 10 cm uzunluğunda olmalıdır.

2-Kauçuk kaplı yumuşak saplı olmalıdır.

3-Sağlam keskin ve paslanmaz bıçakları olmalıdır.

4-Kağıt, karton, mukavva fotoğraf vb. malzemeleri kesebilme özelliği olmalıdır.

5-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

66.KALEM; MANTAR PANO (45*60)

1-MDF çerçeve profili PVC kaplı olup, mantar pano yüzeyi naturel renkte mantar olmalıdır.

2- Mantar yüzey 1 mm kalınlıkta olup, 25*19 mm çapında ahşap çerçeve mevcut olmalıdır.

3- Mantar yüzey arkasında destek olarak 7 mm kalınlıkta oluklu mukavva olmalıdır.

4- Mantar pano askılıklı olup, duvara monte etmek için dübel, vida, kapak vb. malzemelere ihtiyaç duymamalıdır.

5-Mantar panoya raptiye - harita çivisi gibi kâğıt tutturmaya yarayan cisimler mantar panoya sonuna kadar saplanabilecek durumda olmalıdır. (standart derinlik olan 8 mm 'e kadar)

6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

67.KALEM; MANTAR PANO (90*120)

1-Duvar tipi mantar pano yüzeyi naturel renkte mantar olmalıdır.

2- Mantar yüzey 2 - 3 mm kalınlıkta olmalıdır.

3- Mantar yüzey arkasında destek olarak 6 mm kalınlıkta karton olmalıdır.

4- Duvar tipi mantar panonun dört köşesinde duvara monte edilebilecek delikleri mevcut olmalıdır.

Seynep Gökay Adem Yigit Ahmet Akas
Berab Kutlut

İleşkirt Devlet Hastanesi
Cevdet SARI
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Mehmet YAMAN
Fikret Erdoğdu
Julay

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

5- Mantar panoyu duvara monte etmek için gerekli olan dübel, vida, kapak vb. malzemeler mantar pano ile ücretsiz verilmelidir.

6- Mantar pano arka kısmı 3 mm kalınlıkta sert MDF ile kaplı olmalıdır.

7-Mantar panoya raptiye - harita çivisi gibi kâğıt tutturmaya yarayan cisimler mantar panoya sonuna kadar saplanabilecek durumda olmalıdır. (standart derinlik olan 8 mm 'e kadar)

8-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

68.KALEM; MASRAPALAR

1-Azo boya, toksik madde, kanserojen madde içermemelidir.

2- Dayanıklı, sağlıklı ve güvenli olmalıdır.

3- Uzun yıllar kullanılabilir olmalıdır.

4- Plastik malzemedен üretilmiş olmalıdır.

5- Şeffaf-saydam olmalıdır.

6- Pürüzsüz yüzeye sahip olmalıdır.

8- Uluslararası bağımsız test kuruluşlarınca yapılmış test raporu ve rapor numarası olmalıdır.

9- Kapasitesi en az 1750 ml olmalıdır.

10- Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

69.KALEM; MİNERALLİ SIVI TEMİZLEYİCİLER

1- Yüzeyle zararı vermeden temizlemelidir

2- Özel formülü sayesinde emaye, plastik boyalı yüzeyler, porselen, seramik, krom ve alüminyum gibi yüzeylerde kullanılabilir olmalıdır

3- 750 ml plastik ambalajlarda yoğun ve sıvı halde olmalıdır

4- Yoğunluğu;1,30 +/-0,05 g/cm³ (20 c)

5- Vizkozitesi;1000-3000 mPas(20 c)

6- Ürün zararlı ve toksik herhangi bir madde içermemeli, iritasyon etki göstermemelidir

7-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

70.KALEM; MOP PASPAS APARATI 60 CM.

1-Mop aparatları, nemli ve kuru temizlikte mopyu çıkarmadan kullanılmalı

2- Bu yüzden cepli moplar nemli mop aparatına kolaylıkla takılabilir ve zamandan tasarruf sağlamalıdır

3- Nemli mop aparatı ve sapı değiştirilebilir olmalıdır

4- Vidalı sap ile kullanılmalı aparat genişliği 60 cm olmalıdır

5- Nemli paspas 12x60 cm ebadında olacaktır

6- Paspas dayanıklı ve emiciliği yüksek olmalıdır

Zeynep Güleray
Adem Yiğit Ahmet ARAS

Çeşki Devlet Hastanesi
Cevdet SARI
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Mehmet ZAMAN

Berat KAYA

Fikret Erdoğan

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

7-Alüminyum sap dayanıklı ve 60 cm olmalıdır

8- Paspas pamuklu ipten imal edilmiş olmalı ağırlığı 300 gr olmalıdır

9- Nemli mop aparatı ve sapı ile birlikte verilmelidir

10-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

71.KALEM; MOP PASPAS APARATI 80 CM.

1-Mop aparatları, nemli ve kuru temizlikte mopu çıkarmadan kullanılmalı

2- Bu yüzden cepli moplar nemli mop aparatına kolaylıkla takılabilir ve zamandan tasarruf sağlamalıdır

3- Nemli mop aparatı ve sapı değiştirilebilir olmalıdır

4- Vidalı sap ile kullanılmalı aparat genişliği 80 cm olmalıdır

5- Nemli paspas 12x60 cm ebadında olacaktır

6- Paspas dayanıklı ve emiciliği yüksek olmalıdır

7-Alüminyum sap dayanıklı ve 80 cm olmalıdır

8- Paspas pamuklu ipten imal edilmiş olmalı ağırlığı 375 gr olmalıdır

9- Nemli mop aparatı ve sapı ile birlikte verilmelidir

10-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

72.KALEM; MOP PASPAS BEZİ 60 CM.

1-Mop bezi, nemli ve kuru temizlikte mopu çıkarmadan kullanılmalıdır.

2-Bu yüzden cepli moplar nemli mop aparatına kolaylıkla takılabilir ve zamandan tasarruf sağlamalıdır.

3-Nemli mop aşındığında değiştirilebilir olmalıdır

4-Mop aparatı ile kullanılmalı aparat genişliği 60 cm olmalıdır

5-Nemli paspas 12x80 cm ebadında olacaktır

6- Paspas dayanıklı ve emiciliği yüksek olmalıdır

7-Paspas pamuklu bezden imal edilmiş olmalı ağırlığı 375 gr olmalıdır

8- Ürün,%30'u pamuk,%70'i polyester iplikten üretilmiş olmalıdır.

9- Ürün, 40derecede yıkandığında deforme olmamalıdır.

10-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

73.KALEM; MOP PASPAS BEZİ 80 CM.

1-Mop bezi, nemli ve kuru temizlikte mopu çıkarmadan kullanılmalıdır.

Jeynep Güneş Adem Yiğit Ahmet Akas
Eleşkirt Devlet Hastanesi
Cevdet ARI
Tasınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
Mücahit YAMAN
Fikret Erdoğan

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

2-Bu yüzden cepli moplar nemli mop aparatına kolaylıkla takılabilir ve zamandan tasarruf sağlamalıdır.

3-Nemli mop aşındığında değiştirilebilir olmalıdır

4-Mop aparatı ile kullanılmalı aparat genişliği 80 cm olmalıdır

5-Nemli paspas 12x80 cm ebadında olacaktır

6- Paspas dayanıklı ve emiciliği yüksek olmalıdır

7-Paspas pamuklu bezden imal edilmiş olmalı ağırlığı 375 gr olmalıdır

8- Ürün,%30'u pamuk,%70'i polyester iplikten üretilmiş olmalıdır.

9- Ürün, 40derecede yıkandığında deforme olmamalıdır.

10-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

74.KALEM; NARKOTİK İLAÇ DEFTERİ:

1-40*34 cm ebadında olmalıdır.

2-Kâğıtlar 1.hamur kâğıt olacaktır.

3-Her defter 150 yapraktan oluşmalıdır.

4-Her sayfanın iki yüzü de baskılı olacaktır.

5-Defterlerin dışı yarım bez cilt olacaktır.

6-Defter baskılı olacaktır.

7-Örnek numune görülüp, uygunluk verildikten sonra basımı yapılmalıdır.

75.76.77.78. KALEMLER –NORMAL ZARFLAR;

1-Zarflar 13*17 cm, 170*250 mm, 26*35 cm, 370*450 mm ebatlarında olmalıdır.

2-Ağzı yapışkanlı olmalıdır.

3-250 veya 500 adetlik kolilerde olmalıdır.

4-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

79.KALEM; NÖBET DEFTERLERİ

1-40*34 cm ebadında olmalıdır.

2-Kâğıtlar 1.hamur kâğıt olacaktır.

3-Her defter 150 yapraktan oluşmalıdır.

4-Her sayfanın iki yüzü de baskılı olacaktır.

5-Defterlerin dışı yarım bez cilt olacaktır.

6-Defter baskılı olacaktır.

7-Örnek numune görülüp, uygunluk verildikten sonra basımı yapılmalıdır.

80.KALEM; ODA PARFÜMÜ

1-Oda spreyi, odalar ve kapalı mekanları kokulardan arındırarak temizlik kokusu ve ferahlık verecek özellikte olmalıdır.

2-Oda spreyinin ph değeri 6,5±1 olmalıdır.

Elazığ Devlet Hastanesi
Cevdet SARI
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Muhammed YAMAN
Fikret Erdoğan
Sarı

Değerli Güray Adem Yiğit Ahmet APAS
Beraz KAYA

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

3-Oda spreyinin yoğunluğu 20 derece 1,00±0,05g/ml olmalıdır.

4-Oda spreyi 500 ml lik plastik veya metal ambalajlarda ve 12 li karton kutularda olmalıdır

5-Oda spreyi püskürtmeli ergonomik, sıvı, hoş kokulu olmalı ve gaz içermemelidir

6-Oda spreyi etil alkol, esans, monopropilen, glikol içerikli olmalıdır

7-Oda spreyi yüksek konsantrasyonda olmalı kokusu kalıcı olmalıdır

8-Parfümün aktif maddeleri %80 doğada parçalanabilmelidir

9-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

81.KALEM; PASPAS ARABASI SIKACAĞI

1- Metal olmalıdır.

2- Tüm arabalara uygun olmalıdır.

3- Kolay kırılmamalıdır.

4-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

82;KALEM ; PEDALLI ÇÖP KOVALARI (ORTA BOY)

1. Çöp kovası pedallı, kapaklı ve dayanıklı sert plastikten imal edilmiş olmalıdır. .

2. Ayak basmalı pedallı açılır kapanır olmalı, İçinde saplı bağımsız bir kova daha olmalıdır.

3. Çöp kovasının ağız kısmı kesici olmayacak ve poşet geçirildiğinde yırtılmayacak şekilde olmalıdır Kolay yıkanabilir olmalıdır

4. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

83.KALEM; PEDALLI ÇÖP KOVALARI 50 LT

1- Paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş 50 lt lik çöp kovası olmalıdır.

2- Ürün iç kovalı olmalıdır.

3- Pedallı olmalıdır.

4- Kapak bağlantı aparatı uzun ömürlü kullanım sağlamalıdır.

5-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

84.KALEM; PİLLER (İNCE PİL)

1-Teslimat tarihinden itibaren raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.

2-Piller orijinal ambalajında olmalıdır.

3-Uzun ömürlü, güç ihtiyacı gerektiren uygulamalarda kullanıma uygun olacaktır.

4-Alkalin olacaktır.

Eleşkirt Devlet Hastanesi
Cevdet ZARİ
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Mücahit ZAMAN

Fikret Erdoğdu

Sevner GÜRAY Adem Yigit Ahmet AAAS
Berat KAYA

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

5-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

85.KALEM; PİLLER (ORTA PİL)

- 1-Teslimat tarihinden itibaren raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
- 2-Piller orijinal ambalajında olmalıdır.
- 3-Uzun ömürlü, güç ihtiyacı gerektiren uygulamalarda kullanıma uygun olacaktır.
- 4-Alkalin olacaktır.
- 5-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

86. KALEM; PİLLER (YASSI PİL)

- 1- Teslimat tarihinden itibaren raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
- 2-Piller orijinal ambalajında olmalıdır.
- 3- Uzun ömürlü, güç ihtiyacı gerektiren uygulamalarda kullanıma uygun olacaktır.
- 4- Alkalin olacaktır
- 5-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

87.KALEM; PLASTİK DOSYA GÖMLEKLERİ

- 1-305*235 cm boyutunda naylon poşet (100°LÜK) olacaktır.
- 2-Kolay yırtılmamalıdır.
- 3-Uzun ömürlü olmalıdır.
- 4-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

88.KALEM; PLASTİK TELLİ DOSYALAR

- 1-235*310 cm boyunda, klasöre takılabilen mavi renkli olmalıdır.
- 2-Kolay yırtılmamalıdır.
- 3-Uzun ömürlü olmalıdır.
- 4-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

89.KALEM; PRESLİ PASPAS ARABASI (ÇİFT KOVALI)

- 1- Temizlik arabası krom taşıyıcı krom pres çift kovalı olmalıdır.
- 2- Bütün moplar için elverişli olmalıdır.
- 3- Zemin üzerinde kolay hareket edebilme özelliğine sahip olmalıdır.
- 4- Çift bölmeli olmalıdır.
- 5- Gövdenin tümü krom materyalden olmalıdır
- 6- İki kovalı, kovalar 25 lt olmalıdır
- 7-Krom presli olmalıdır
- 8- Krom kaplı metal taşıyıcılı olmalıdır
- 9- Sessiz tekerlekli olmalıdır.
- 10- Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

91.KALEM; ROLLER (PİLOT) KALEMLER (İMZA KALEMİ MAVİ)

- 1-Kalemler opak gövdeli olacaktır.

Seyyap GÖNAY Adem Yiğit Ahmet AKAS
Berat KAYA

Eleşkirt Devlet Hastanesi
Cevdet SARI
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Mehmet YAMAN
Fikret Erdoğan

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

- 2-Kalemlerde 1,0 mm uç kalınlığı olacaktır.
- 3-Kalemler jel mürekkepli olacak ve kesintisiz çizgiye sahip olacaktır.
- 4-Rahat yumuşak yazım olmalıdır.
- 5- Kalemler cebe takılacak şekilde, kapak kısmı kolay çıkmayacak özellikte olmalıdır.
- 6-İstenilen renkte olmalıdır.
- 7-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

92.KALEM; SAPLI FARASLI SÜPÜRGE

- 1- Ürün kolay kırılmayan sert plastikten imal edilmiş olmalıdır
- 2-Ürünün faraş kısmı uzunluğu 24-25 cm eni 8-9 cm arası sap kısmı ile faraş birleşimi kırılan katlanan şekilde olmalıdır
- 3-Faraşın ağız yapısı ince tozları kolayca alabilecek yapıda olmalı ve ucunda en az 2-3 cm eninde lastik olmalıdır4-Ürünün imalinde kullanılan plastik malzeme çevreye zarar vermemelidir
- 5-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

93.KALEM; SIVI DÜZELTİCİLER (SIVI DAKSİL)

- 1- Yazı hatalarını düzeltmeye uygun kıvamda olmalı ve hataları alt yazı okunmayacak ve ince bir tabaka oluşturacak şekilde kapak fırçasıyla tek seferde düzelterek şekilde olmalıdır.
- 2- Bir kutu 20 ml olmalıdır.
- 3- Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

94.KALEM; SIVI DÜZELTİCİLER (SERİT DAKSİL)

- 1-15 mm x 12mt. ebatında olmalıdır.
- 2-Beyaz renkte ve uygulama sırasında yapışma özelliği kuvvetli olmalıdır.
- 3-Kapağı olmalıdır.
- 4- Kolay kopmamalıdır.
- 5-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

95.KALEM; SIVI EL SABUNU

- 1-Yoğunluğu:1.05 (+/-0.05), pH değeri 5-7 arasında olmalı ve gliserin içermelidir.
- 2-Parfüm içermeli, kullanımda hoş bir koku bırakmalıdır.
- 3-Kolay köpürmeli ve kolay durulanabilmelidir.
- 4-Cildi kurutmamalı, tahriş etmemeli, irritasyon ve alerji yapmamalıdır.
- 5-Temizleme özelliğinde çok iyi performans göstermelidir
- 6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

zeynep Gülşay Adem Yigit Ahmet Akas

Berat Kutay

Ağrı Devlet Hastanesi
Sarı Sarı
Sınırlı Kontrol Yetkilisi

Mehmet Yaman
Fikret Ergün

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

96.KALEM; SIVI SABUNLUK KUTUSU

- 1- Paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 2- Uzun ömürlü kullanıma uygun olmalıdır.
- 3- Sabun seviyesi göstergesi olmalıdır.
- 4- Dikey olmalıdır ve duvara monte edilebilmelidir.
- 5-500 ml. Kapasiteli olmalıdır.
- 6- Üstten dolum yapılabilmelidir.
- 6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

97.KALEM; SIVI SABUNLUK VE LOSYON KAPLARI (KÖPÜK SIVI SABUN KABİ)

- 1- Paslanmaz çelik veya krom malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 2-El yaklaştığında otomatik olarak köpük sabun verebilmelidir.
- 3-Gereksiz kullanımın önüne geçebilmelidir.
- 4-Her atımda en fazla 0,8 ml köpük vermelidir
- 5-Kolay kullanım özelliğine sahip olmalıdır
- 5-Fotoselli köpük sabun dispenseri ergonomik yapısı ile el değmeden kullanım sağladığından bulaşıcı hastalıklar karşısında koruyucu olmalıdır
- 6-1000 ml köpük kartuş haznesine sahip olmalıdır
- 7-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

98.KALEM; TEL SÖKÜCÜLERİ

- 1-Birbirine zımbalanmış kâğıt veya benzeri ürünlerdeki teli sökerken dokuya zarar vermeyecek şekilde olmalıdır.
- 2-Pens tipi olmalıdır.
- 3-Herbiri kutuda ambalajlanmış olmalıdır.
- 4-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

99.KALEM; TEMİZLİK BEZLERİ (CAM SİLME BEZİ)

- 1-Cam silme bezi 24x34 cm ebadında olmalıdır
- 2-Güderiden imal edilmiş olmalıdır
- 3-Silme esnasında camda tüy, leke vb. istenmeyen izler bırakmamalıdır
- 4-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Levent Güneş Adem Yigit Ahmet AAŞ
Eleşirt Devlet Hastanesi
Cevdet SARI
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
Necdet YAMAN
Berat KUTYA
Fikret Ergüç

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

100.KALEM; TEMİZLİK BEZLERİ (MİKROFİBER (ÜÇLÜ))

- 1-Çok yumuşak ve hafif bir dokuya sahip, genel toz temizliğinin yanı sıra ıslak olarak temizlikte yapılabilen, saçaklanma ve kırçılma yapmayan özellikte olmalıdır.
- 2-Bez leke tutmayan, kiri barındırmayan, kolay temizlenebilen özellikte olmalıdır.
- 3-Mikrofiber olmalıdır.
- 4-Çamaşır makinesinde yıkanabilir olmalıdır.
- 5-40 X 40 cm ebatlarında olmalıdır.
- 6-3 ayrı renkte olmalıdır. (Mavi, yeşil, pembe)
- 7-Bez üzerinde orijinal etiketi bulunmalıdır.
- 8-Leke tutmayan ve en az 2000 yıkama ömürlü olmalıdır. Kullanma kılavuzunda veya ürün üzerinde belirtilmelidir.
- 9-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

101.KALEM; TEMİZLİK FIRÇALARI (LAVABO FIRÇASI)

- 1-Lavabo fırçası gövde ve sapı sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır
- 2-Lavabo fırçasının gövdesi oval sapı kare şeklinde olmalıdır
- 3-Lavabo fırçasının gövde uzunluğu 10cm gövde uzunluğu 20 cm yi aşmamalıdır
- 4- Lavabo fırçasının kılları plastikten imal edilmiş olmalıdır
- 5-Lavabo fırçası çabuk deforme olmamalı kimyasallara karşı dayanıklı olmalıdır
- 6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

102.KALEM; TEMİZLİK FIRÇALARI (OTO FIRÇASI)

- 1-Fırça boyu 22 cm den aşağı olmamalı gürgen sapın kolaylıkla takılabilmesi için orijinal takılma yeri olmalıdır
- 2-Alt kılları 2 cm sık ve yumuşak plastikten olmalı, çekildiğinde kolay çıkmamalıdır
- 3-Alt temizleme kılları en az altı sıra olmalıdır
- 4-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

103.KALEM; TRAŞ BİÇAĞI

- 1-Bıçakları paslanmaz çelikten olmalıdır.
- 2-Bıçaklar keskin ve pürüzsüz olmalıdır.
- 3-Tıraş esnasında ağrı meydana getirmemelidir
- 4-Tek kullanımlık olmalı, cildi tahriş etmemelidir.

Lieskirt Devlet Hastanesi
Cevdet GARI
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Filizet Erdoğan
Mehmet YAMAN

Zeynep Güneş Adem Yigit Ahmet Abbas
Berat KAYA

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

5-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

104.KALEM; TUVALET KÂĞIDI

1- Rulo uzunluğu 18.00±1m olmalıdır.

2- En az çift katlı ve %100 selülozdan üretilmiş olmalıdır.

3-Ürünün eni en az 10 cm olmalıdır.

4- Ürün parfümsüz olmalı ve sağlığa zararlı maddeler içermemelidir.

5- Su emiciliği yüksek olmalıdır.

6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

105.KALEM; TUZ RUHU

1-Ürün sağlık bakanlığı üretim izni olmalıdır

2-Ürün İSO 9001 İSO 14001 belgelerine sahip olmalıdır

3-Berrak, tortusuz, hafif sarı, klor kokusu yoğunluk min 1,00 toplam hcl min18,yüzeylerde kullanıma uygun, temizlik sonrası kötü koku bırakmamalı ürün ambalajı 5 kg lık ambalajlarda olmalıdır.

4-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

106.KALEM; TÜKENMEZ KALEM (KIRMIZI)

1-1.mm iğne uçlu olmalıdır.

2-Rahat yumuşak yazımı olmalıdır.

3-Yüksek kalitede mürekkep ve kesintisiz çizgiye sahip olmalıdır.

4-Ergonomik tutuşlu olmalıdır.

5-Nikel gümüş uca sahip olmalıdır.

6-Havalandırılmalı kapağa sahip olmalıdır.

7-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

107.KALEM; TÜKENMEZ KALEM (MAVİ)

1-1.mm iğne uçlu olmalıdır.

2-Rahat yumuşak yazımı olmalıdır.

3-Yüksek kalitede mürekkep ve kesintisiz çizgiye sahip olmalıdır.

4-Ergonomik tutuşlu olmalıdır.

5-Nikel gümüş uca sahip olmalıdır.

6-Havalandırılmalı kapağa sahip olmalıdır.

7-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Zeynep GÜRAY Adm.Yönetim Ahmet AKAS

Berat KAYA

Eleşkirt Devlet Hastanesi
Cerrah ZARFI
Taşınır Kavut Kontrol Yetkilisi

Fikret Erdem

Mehmet YAMAN

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

108.KALEM; TÜKENMEZ KALEM (SİYAH)

1-1.mm iğne uçlu olmalıdır.

2- Rahat yumuşak yazımı olmalıdır.

3-Yüksek kalitede mürekkep ve kesintisiz çizgiye sahip olmalıdır.

4-Ergonomik tutuşlu olmalıdır.

5-Nikel gümüş uca sahip olmalıdır.

6-Havalandırılmalı kapağa sahip olmalıdır.

7-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

109.KALEM; WC FIRÇASI (TUVALET FIRÇASI)

1- Paslanmaz çelik veya krom malzemeden üretilmiş olmalıdır.

2- Hazneli olmalıdır.

3- Kolları sağlam, küre şeklinde olmalıdır.

4-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

37-90-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177 KALEMLER-TONER VE KARTUS

1-Teklif edilen tüm toner ve kartuşlar orijinal ya da muadil olmalıdır.

2- Toner ve kartuştan kaynaklanan sorunlarda maliyet yükleniciye aittir.

3- Chip veya yazılım gerektiren durumlarda yüklenici bedelsiz olarak gerekli işlemi yapmakla yükümlüdür.

4-İdarenin değişim talebinde yüklenici 1 hafta içerisinde değişimi gerçekleştirecektir.

5-Kutu içerisinde olmayan veya dolmuş tonerler ve kartuşlar kabul edilmeyecektir.

6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

178.KALEM; YETİŞKİN ÇİZMELERİ

1-Sarı renkte olmalıdır

2-Diz altı olmalıdır

3-Kauçuktan imal edilmiş olmalı yırtılmaya, delinmeye, patlamaya karşı dayanıklı olmalıdır

4-Numaralar idarece belirlenecektir

5-Numune üzerinden değerlendirilme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

179.KALEM; YÜZEY TEMİZLEME MADDELERİ

Sevrap Günyay Akem Yigit Ahmet Adas
Beraz KAYA

Eleşkirt Devlet Hastanesi
Cevdet SAĞIRI
Tasınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Fikret Erdem
Mehmet YAMAN

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

- 1-Yüzey temizleyicinin asiditesi 7,0 ±0.5 pH olacaktır.
- 2-Ürün en az 5 kg'lık plastik bidon ambalajlarda olacaktır.
- 3-Ambalaj üzerinde mutlaka ürünün adı, üretim /ithal izin tarihi nosu ve içeriği yazılacaktır.
- 4-Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olacaktır.
- 5-Ürün toksik ve zararlı uçucu madde içermeyecektir.
- 6-Ürünün kullanılan malzemeler üzerinde aşındırıcı, matlaştırıcı etkisi olmayacaktır.
- 7-Ürünün cilt, göz ve solunum yollarına iritan etkisi olmayacaktır.
- 8-Ürün ıslanmasında sakınca olmayan her türlü yüzeyde (yer, duvar, masa, her türlü cihaz yüzeyleri) kullanıma uygun olacaktır.
- 9-Ürün uygulamayla geride hoş bir koku bırakmalıdır.
- 10-Ürünün içeriğinde bulunan yüzey aktif maddeleri biyolojik olarak doğada parçalanabilmelidir.
- 11-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır

180.YÜZEY TEMİZLEME MADDELERİ (OTOMATİK MAKİNELER İÇİN)

- 1-Zeminde birikmiş yağ ve kir tabakalarını yüksek temizleme gücüne sahip olmalıdır.
- 2-Zemine parlaklık vermeli, çizmemeli ve matlaştırmalıdır.
- 3-Kullanım alanlarında ortama hoş koku vermemelidir.
- 4-Yiyecek maddelerinin üretildiği is sahalarında, zeminde ki hayvansal ve bitkisel yağ atıklarının temizliğinde güvenle kullanılabilir.
- 5-Kullanılan alanlarda kullanım sonrası insan sağlığına zarar vermemelidir.
- 6-İlimizde bulunan sağlık tesislerimizdeki temizlik araçlar ile uyumlu olmalı ve bu araçlara zarar vermemelidir.
- 7-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

181.KALEM; ZIMBA MAKİNESİ (BÜYÜK BOY):

- 1-Büro tipine uygun olmalıdır.
- 2-Zımbalama kapasitesi min. 20 sayfa olmalıdır.
- 3-Arkasında entegre zımba teli sökücü olmalıdır.
- 4-Üstten doldurulmalı mekanizma olmalıdır.
- 5-Numune üzerinden değerlendirilip karar verilecektir.
- 6-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Zeynep GÜNAY Adem Yigit Ahmet AAAS
Fikret Erdoğdu
Berrak KAYA

Ağrı Devlet Hastanesi
Cerrah AĞRI
Eğitim Kayıt Kontrol Yetkilisi

Nicahat YAMAN

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

182.KALEM; ZIMBA MAKİNESİ (ORTA BOY):

1-Piyasada satılan kaliteli cinsten olmalıdır.

2-Metal olmalıdır.

3-Büro tipi olmalıdır.

4-24/6 zimba teli kapasiteli olmalıdır.

5-İsteğe göre değişik renklerde olmalıdır.

6-Zımbalama kapasitesi 20 sayfa ve üzeri olmalıdır.

7-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

183.KALEM; ZIMBA MAKİNASI TELİ BÜYÜK BOY (26/6 KUTULAR 1000 Lİ):

1-26/6 kutular 1000'li olmalıdır.

2-Paslanmaya dayanıklı olmalıdır.

3-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

184.KALEM; ZIMBA MAKİNASI TELİ ORTA BOY (24/6 KUTULAR 1000 Lİ):

1-24/6 kutular 1000'li olmalıdır.

2-Paslanmaya dayanıklı olmalıdır.

3-Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Numunesi uygun olmayan firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Zeynep GÜNGÖR Adem Yigit

Abmet ARAS

Eleşkirt Devlet Hastanesi
~~Cevdet ŞAHİN~~
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

Berat KAYA

Mikahit ZAMAN

Fikret Erdogdu