


CAMLARA KUMLAMA FOLYO KAPLAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

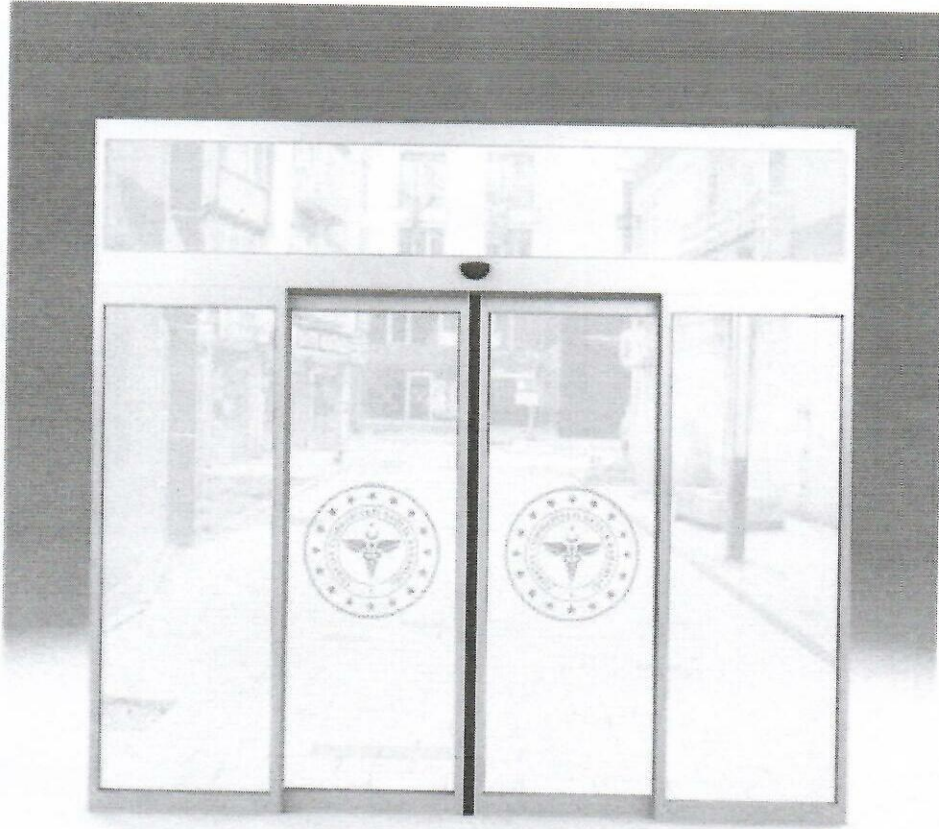

Ürün: Kumlama Folyo Kaplama

Ölçü: 100.00 m²

Renk: İdarece Belirlenecektir.

Montaj Şekli: İç mekan Camlarına

Açıklama:

- Kumlama folyo PVC özellikli olmalıdır.
- PVC kalınlığı minimum 80 mikron olmalıdır.
- Taşıyıcısı en az 130gr/m² olmalıdır..
- Alev almaz özellikte olmalıdır.
- 40 santigrat ve +80 santigrat derece sıcaklığa dayanabilmelidir.
- %100 silinebilir özellikte olmalıdır.
- Asla kavlama yapmamalıdır.
- İç mekanda kullanım ömrü en az 10 yıl olmalıdır.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
Yenişehir Hastanesi
Ağrı İli Sağlık Bakanlığı
Klinik İnceleme Birimi
Müdür

-Folyo uygulaması yüklenici tarafından yapılacak olup kalkma, katlanma veya hava kabarcıkları olmayacaktır. Kalkma, katlanma veya hava kabarcıkları bulunan folyolar sökülerek yenisi ile değiştirilecektir.

-Fiyata malzeme, nakliye, montaj, işçilik dahil olup metrekare fiyatı verilecektir.

-Alınan ölçüler iç temiz ölçüler olup, yüklenici tarafından ayrıca yerinde ölçü alınacaktır. İdarece alınan ölçülerde %3 e kadar hata payı bulunabilir.

Uygulama yapılacak camlarda sağlık bakanlığı logosu tasarıma eklenecektir.

Burak KESKİN
Mimar

Emrah DEMİRTAŞ
İnşaat Mühendisi

Erkan TAŞDEMİR
Tehnisyen