



# MAHREMİYET PERDESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1	İki Tarafı Hareketli, alt ve üst Tek Kanallı, % 100 maddesi Eloksallı Krom alaşımlı Alüminyum Paslanmaz Ray, (33*15) metre tül gr 340 kg, her 2 ucunda plastik Flaş Ayak ( 40x35x20) , Üst kanal Plastik kapatması olan Hasta yatak ara Bölme Perde Ray sistemi olmalıdır.
2	Tavan Askısı 12x1,20 mm çapında Alüminyum Boru, 10 mm 8 köşeli vida, tavan montaj ayağı 25 mmx2,50 mm yukarı Aşağı ayarlanabilen, 3 parçadan oluşan Ayak sistemi ( Alt Vida, Ayarlanabilen Boru ve tavan Ayak ) olmalıdır.
3	Elektrostatik Toz Boyalı Özel Raymatik Sistem olmalıdır.
4	Kanca Tutacağı yani kopçası Plastik(0,50x0,50) , paslanmaz Metal(30x10) ( 10cm aralıklı ) Perde ile Ray arası Rulet kopma yapmaz olmalıdır.
5	Hastane rayı metre tül--- 341 gr olmalıdır. <i>Montaj Dahil.</i>
6	Hastane perdesi % 100 Polyester ve Antibakteriyel ve Su İticilik özellikli perdelik kumaş olmalıdır. Hastane perdesi Uluslararası akreditasyon laboratuvar sertifika ile Belgelendirilmelidir. Perde yüksekliği 230 cm olmalıdır. Hastane perdesi yıkamaya dayanıklı, kolay temizlenebilir, kan lekesi tutmaz olmalıdır. Perde belirlenen ölçülere göre dikilmiş olmalıdır. Perdeye Sağlık Bakanlığı logosu işlenmelidir.
7	Perde yana toplamak için cırtlı kuşak olacak ve perdeye kenarına dikilmiş olmalıdır.
8	Üretici Firma TSE belgeli olmalıdır.
9	Perde kumaş üstü 5 cm kumaş + 40 cm tül + kumaş olacaktır

*[Signature]*

*Gürhan Demirtaş  
Mühürat Mühendisi  
[Signature]*

*Serdar Toka  
Teknik Şef  
[Signature]*

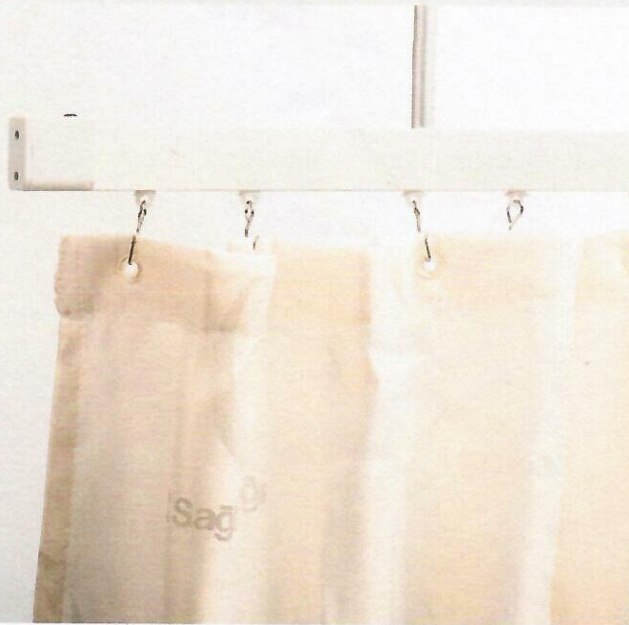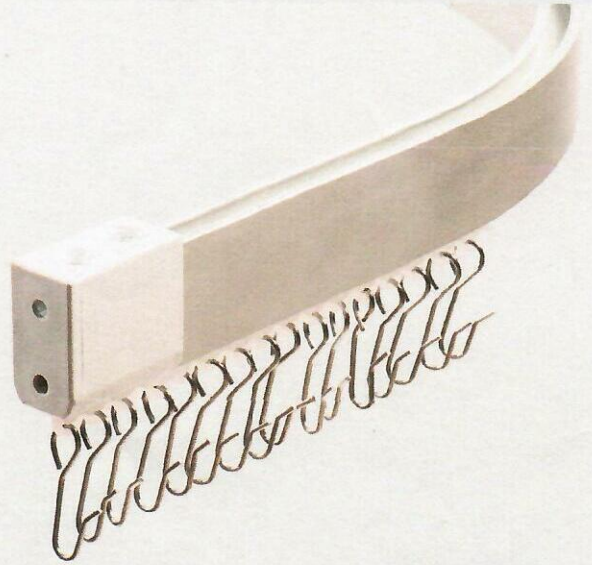

*[Handwritten signature]*

Ag. Sağlık Bakanlığı  
Klinikleri Başkanlığı

Emrah Demirtaş  
İngilizce Mühendisi  
*[Handwritten signature]*

Serdar Toka  
Teknisyen  
*[Handwritten signature]*

# KIVIRCIK PASPAS TEKNİK ŞARTNAMESİ

Renk : Mavi olmalıdır.

Kalınlık : 16 mm olmalıdır.

Kullanım trafiği : Orta - Yoğun Trafik

**Yüzey** : Tozu , kiri sıyırıcı ve temizleyen özellikte lifli yapıda olmalıdır.

**Taban** : Altı açık olması sebebiyle toz ve kiri altına dökerek üst yüzeyde temiz bir görünüm sağlar.

**Özellik** : Dayanıklı, koruyucu, kalın lifli yapıda üretilmiştir.

**Temizlik** : Kimyasal kullanılmadan su ile temizlenmelidir.

Kıvırcık paspas %100 PVC'den üretilmiş olmalıdır.

Kansorejen madde içermemelidir.

Güneş ışınlarına karşı ultraviyole korumalı olmalıdır

Ayakkabı tabanını yormayan esnek yapılı olmalıdır.

Kıvırcık paspaslar yıkayarak kolay temizlenebilir özellikte olmalıdır.

Paspaslara 20x20x1 mm alüminyum u profil ile çerçeve oluşturulmalıdır.



*[Handwritten signature]*

Emrah Demirel  
İnsaat Mühendisi  
*[Handwritten signature]*

Serdar Toka  
Teknisyen  
*[Handwritten signature]*