

SLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Dış cephe boyası silikon esaslı ve mat görünümlü olacaktır.
- 2- Orijinal ambalajlarda olup ağzı açılmamış, patlak ve delik olmayacaktır
- 3- Dış Cephe boyası 20 C° (santigrat derecede) %50 bağıl nemde kurumasını 1-3 saat arasında gerçekleştirecektir.
- 4- Dış Cephe boyası %10-15 arasında su ile inceltilecek özellikte olacaktır
- 5- Silikonlu Dış cephe Boya 15 ve 20 Lt Lik Ambalajlarda olacaktır.
- 6-Dış Cephe boyasının renginin tespiti idarece ihale sonuçlandıktan sonra yüklenici firmaya bildirilecek ve yüklenici firma tarafından renk tonu hazırlanacaktır.

Fuat GÖKÇE
Makine Teknikeri



İhsan KOTAN
Elektrik Teknikeri



Ebru DEMİRTAŞ
AABT



Dr. Ali Doğan CESUR
Başhekim



DIŐ CEPHE AK ROBOT FIRÇASI TEKNİK ŐARTNAMESİ

- 1- Akrobat fırçası 4 Numara olmalıdır.
- 2- Akrobat Fırça üst kalite beyaz kıla sahip olmalıdır.
- 3- Akrobat Fırça plastik saplı iz bırakmayan ve kıl dökmeyen tasarımda olmalıdır.


Fuat GÖRÇE
Makine Teknikeri



İhsan KOTAN
Elektrik Teknikeri



Ebru DEMİRTAŐ
AABT



Dr. Ali Dođan CESUR
BaŐhekim



KESTİRME FIRÇA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kestirme fırçası 4 Numara olmalıdır.
- 2- Kestirme Fırça üst kalite beyaz kıla sahip olmalıdır.
- 3- Kestirme Fırça plastik saplı iz bırakmayan ve kıl dökmeyen tasarımda olmalıdır.


Fuat GÖKÇE
Makine Teknikeri



İhsan KOTAN
Elektrik Teknikeri



Ebru DEMİRTAŞ
AABT



Dr. Ali Doğan CESUR
Başhekim



DIŐ CEPHE RULO FIRÇASI TEKNİK ŐARTNAMESİ

- 1- Rulo firça dıŐ cephelerde akrilik esaslı boyaların uygulamasında kullanılmalıdır.
- 2- Rulo Firça uzun % 100 Polyamit kumaŐtan olmalıdır.
- 3- Rulo firçası 25 cm abadında olmalıdır.

Fuat GÖKÇE
Makine Teknikeri



İhsan KOTAN
Elektrik Teknikeri



Ebru DEMİRTAŐ
AABT



Dr. Ali DoĒan CESUR
BaŐhekim



DUVAR KAĞIT BANT TEKNİK ŞARTNAMESİDİR

- 1- Duvar kâğıdı bandının çapı 50 mm çapında olmalıdır
- 2- Duvar Kâğıdı bandı yapışkan doğal kauçuktan üretilmiş olmalıdır.

Fuat GÖKÇE
Makine Teknikeri



İhsan KOTA
Elektrik Teknikeri



Ebru DEMİRTAŞ
AABT




Dr. Ali Doğan CESUR
Başhekim



UZATMALI METAL SIRIK SAP TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Uzatmalı metal Sırik Sapı. Kapalı uzunluğu 2.20 Metre –Açık uzunluk 6 metre olmalıdır.
- 2- Uzatmalı metal sırik sapı 2 ile 6 metre arasında sabitlenebilir olmalıdır.
- 3- Uzatmalı metal sırik sap oynar başlıklı olmalıdır.

Fuat GÖKÇE
Makine Teknikeri

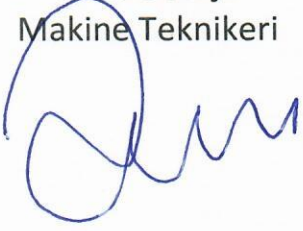

İhsan KOTAN
Elektrik Teknikeri



Ebru DEMİRTAŞ
AABT



Dr. Ali Doğan CESUR
Başhekim

